	实　名	签　名
项目负责人	乔　伟	
专业负责人	施竞鸣	
设　计　人	卢清新	

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

建筑会签/日期 CONFIRMED BY A /DATE

结构会签/日期 CONFIRMED BY S /DATE

暖动会签/日期 CONFIRMED BY M /DATE

电气会签/日期 CONFIRMED BY E /DATE

给排水会签/日期 CONFIRMED BY P /DATE

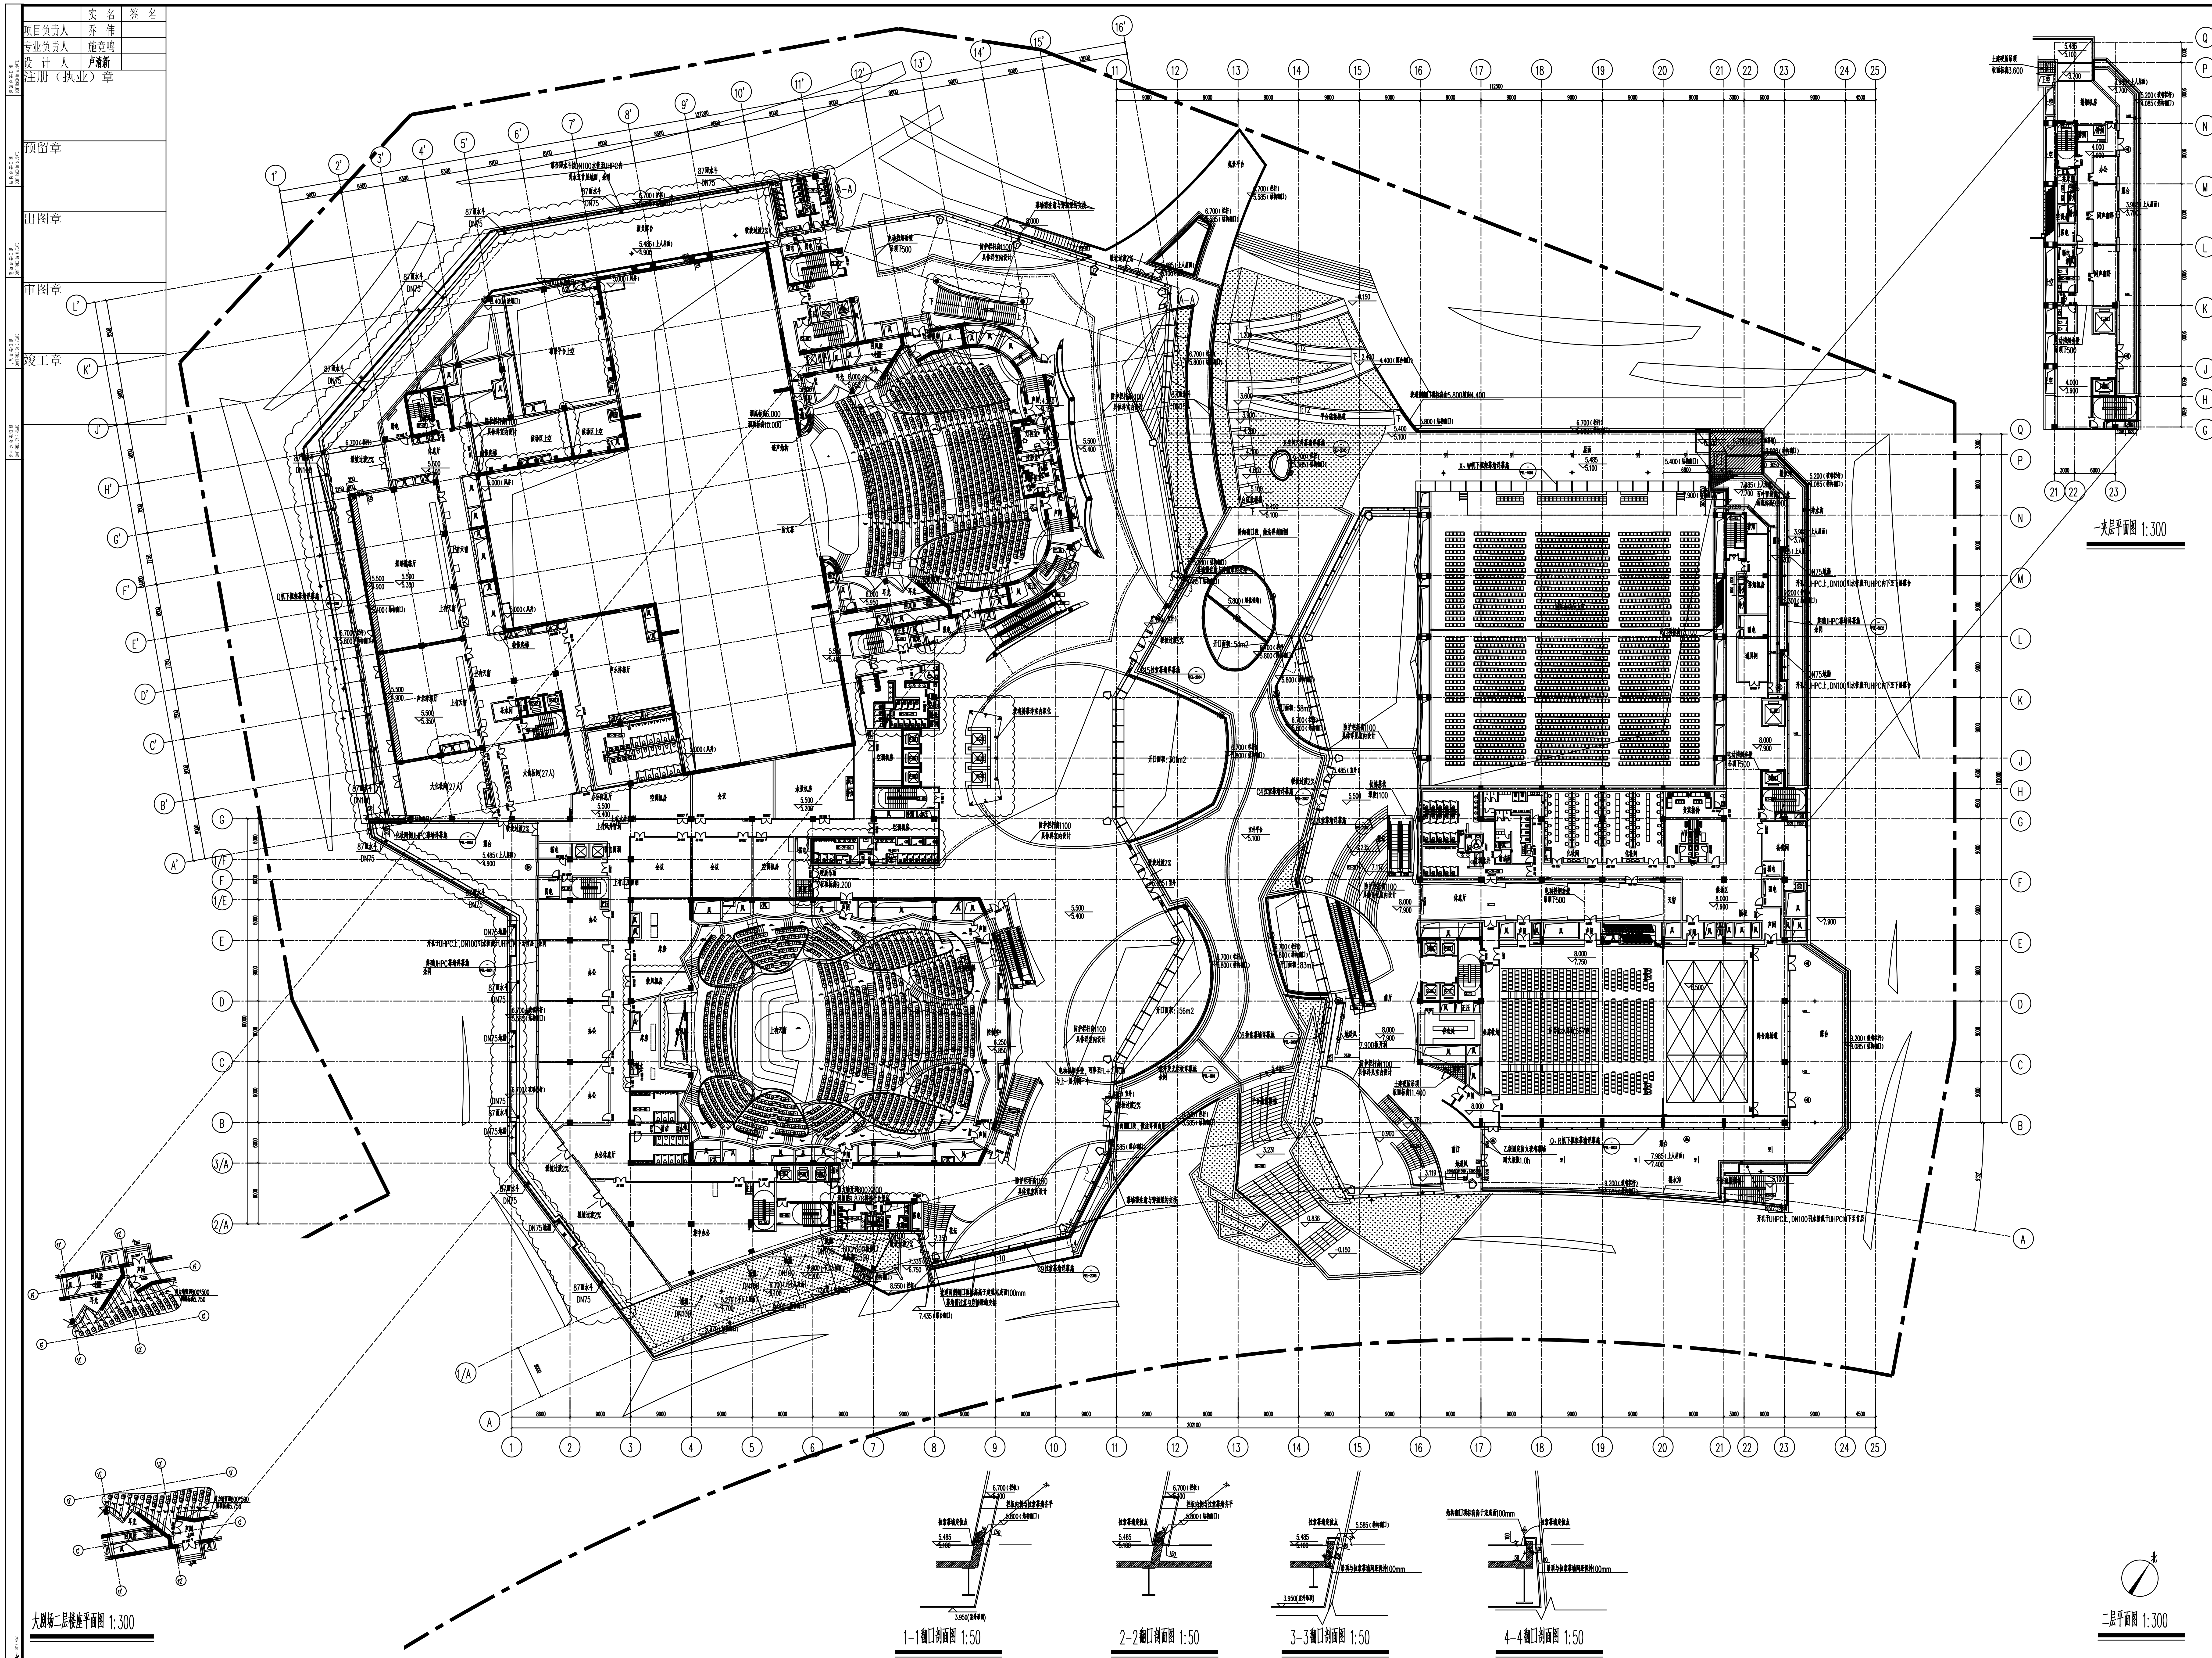

一夹层平面图 1:300

二层平面图 1:300

大剧场二层楼座平面图 1:300

1-1翻口剖面图 1:50

2-2翻口剖面图 1:50

3-3翻口剖面图 1:50

4-4翻口剖面图 1:50

Copyright 2017 ECADI

注:

1. 除特别注明外，所有尺寸是以毫米制。
2. 图中所注尺寸为准，不应量度。
3. 最终尺寸须在现场校对准确。
4. ±0.00m为绝对标高64.18m。
5. 所有检查井、集水井、隔油井及地漏定位尺寸详见机电施工图。
6. 平面图中消防箱尺寸为240X700,高1800,除图中标注外,嵌墙式消防箱留洞尺寸为1000X2100。消防箱背面无衬墙处用耐火极限1h(走道处)或2h(风管弄处)或3h(防火墙处)防火板封堵。
7. 图中墙体材料详见建筑施工图设计说明。
8. 凡不砌墙管井周边需用C20细石砼翻高150。其余各层同。
9. 1000高内台阶，坡道用陶粒砼填充，上做50厚C20细砼整浇层，内配ϕ6@200钢筋。
10. 有水机房及管道竖井门内设门槛宽100mm高150mm，门洞高不再相应减小。
11. 地下室人防区域内的人防门、集水井、防爆地漏等做法详人防设计。
12. 舞台马道、栅顶、滑轮梁等舞台工艺相关资料以舞台工艺图纸为准。
13. 室外结构板边翻口、女儿墙应与幕墙施工单位确认后方可施工，未注明翻口为150mm宽，幕墙完成面标高、定位尺寸、材料以幕墙深化图纸为准
14. 所有天窗均仅在紧急状况下开启

图例	
■	钢筋混凝土结构
═	砂加气砌块
┼┼┼	轻钢龙骨石膏板墙
▽ −6.000 (−6.300)	▽ 建筑标高 (结构标高)
======	防火卷帘（双轨双帘）
------	防火卷帘（钢制防火卷帘）
-·—·-	电动挡烟垂壁
▦	设置硬吊顶区域
▱	楼板留洞
▬	消火栓
⊘	地漏
FM1523甲	门窗编号
═ ═ ═	排水明沟
≡ ≡ ≡	隐蔽式排水沟
▲	消防救援窗
△	排烟固定窗
*	防静电地板
⌖	帆面落点
▨	幕墙翻口

序号 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
A	根据方案、室内、幕墙、景观提资修改及设计优化	2022.08.12

盖章 SEAL

代替原图纸A-10-04

华建集团 ARCPLUS
ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD
设计证书甲级编号A231004038

合作设计单位(方案设计单位)
CO-OPERATED WITH
MAD 建筑师事务所
爱姆爱地（北京）建筑设计咨询有限公司
中国北京市东城区东四北大街107号A座8层
电话: (10) 6402 6632 (10) 6403 1080
邮编: 100007

审定人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE 乔伟
设计总负责人/日期 DESIGN CHIEF/DATE 乔伟
审核人/日期 AUDITED BY/DATE 张俊波
专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY/DATE 施竞鸣
校对人/日期 CHECKED BY/DATE 宋毅东
设计人/日期 DESIGNED BY/DATE 卢清新 卢清新

建设单位 CLIENT 义乌市城市投资建设集团有限公司
项目名称 PROJECT 义乌大剧院
子项名称 SUB PROJECT
图名 DRAWING TITLE 二层平面图

工程编号 JOB NO.	F-201941021	阶段 STATUS	施工图
比例 SCALE	1:300	专业 DISCIPLINE	建筑
日期 DATE	2022.08.12	图号 DRAWING NO.	A-10-04A

档案号

	实　名	签　名
项目负责人	乔　伟	
专业负责人	施竞鸣	
设　计　人		

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

建筑会签/日期 CONFIRMED BY A /DATE

结构会签/日期 CONFIRMED BY S /DATE

暖动会签/日期 CONFIRMED BY M /DATE

电气会签/日期 CONFIRMED BY E /DATE

给排水会签/日期 CONFIRMED BY P /DATE

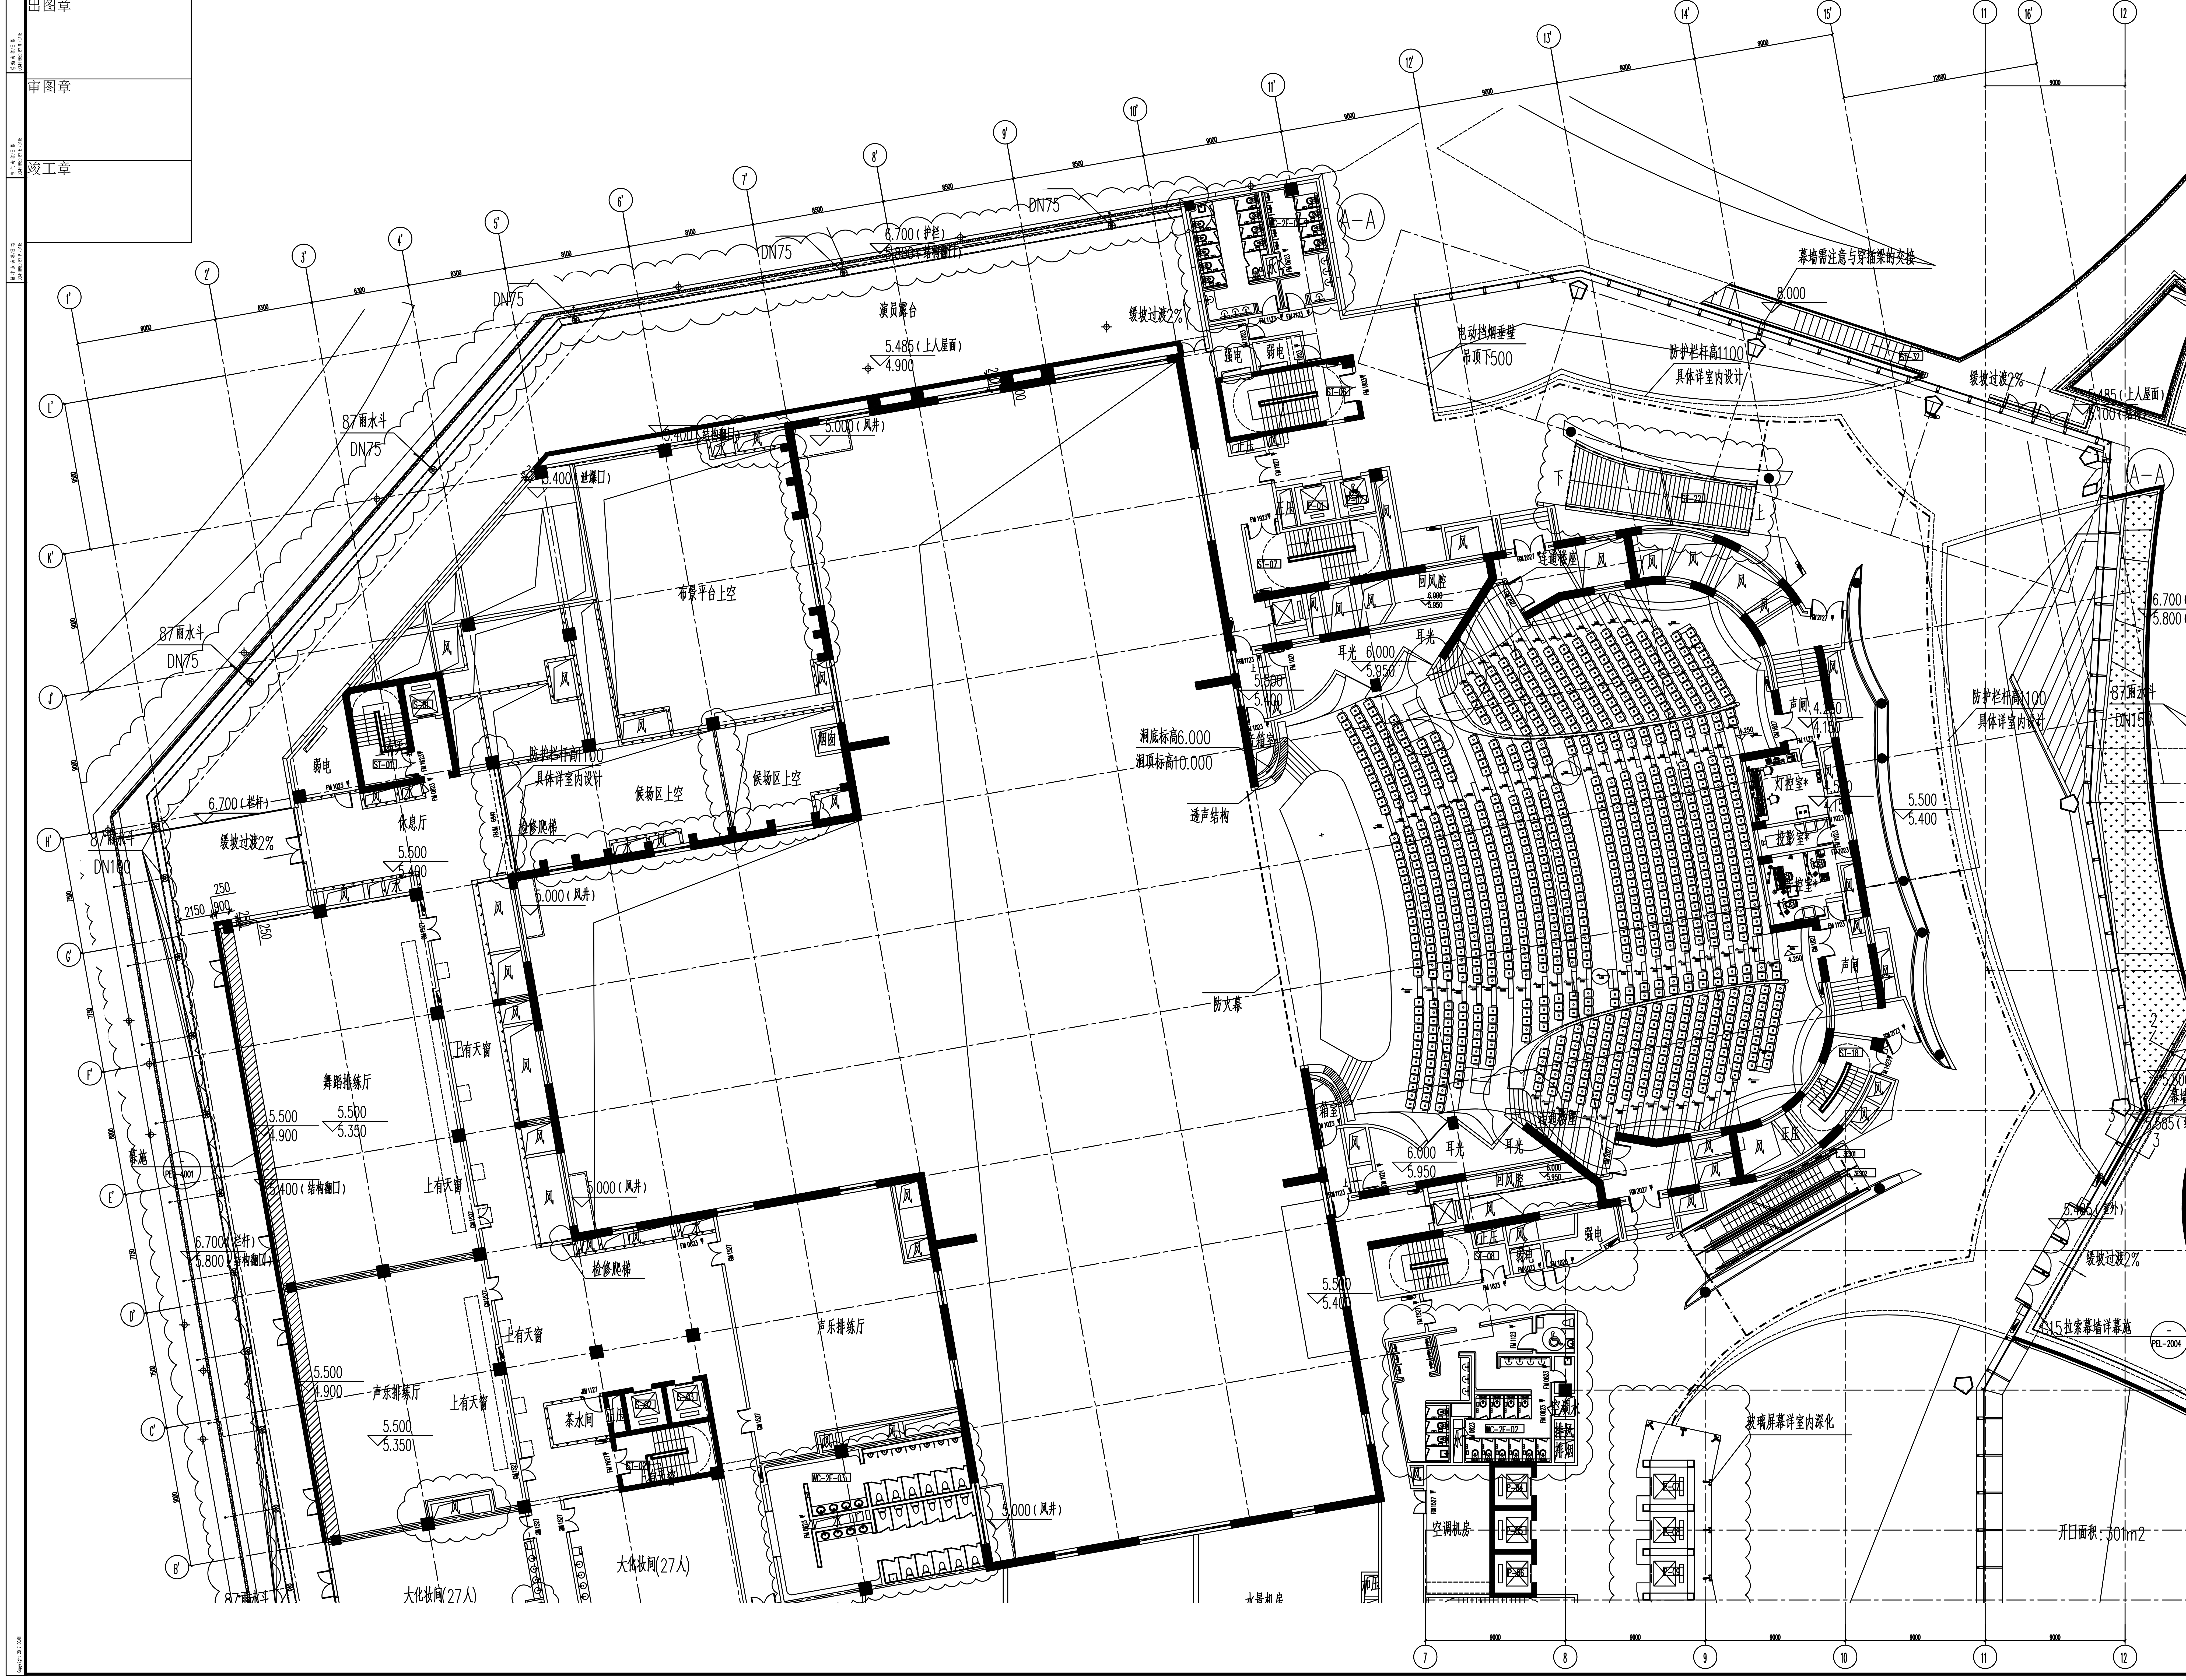
1'
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'
15'
11
16'
12
L'
K'
J'
H'
G'
F'
E'
D'
C'
B'
9000
6300
8100
8500
12600
9500
7500
7750
8000
4500
DN75
87雨水斗
DN100
DN150
6.700（护栏）
5.800（结构翻口）
演员露台
5.485（上人屋面）
4.900
5.400（结构翻口）
5.000（风井）
5.400（泄爆口）
布景平台上空
风
水
烟囱
弱电
强电
休息厅
6.700（栏杆）
缓坡过渡2%
5.500
5.400
250
2150
900
防护栏杆高1100
具体详室内设计
候场区上空
检修爬梯
舞蹈排练厅
上有天窗
5.350
幕施
PEL-4001
声乐排练厅
茶水间
正压
大化妆间(27人)
水暑机房
A-A
幕墙需注意与穿插梁的交接
8.000
电动挡烟垂壁
吊顶下500
下
上
连通楼座
回风腔
6.000
5.950
耳光
洞底标高6.000
洞顶标高10.000
箱室
透声结构
防火幕
声闸
4.250
4.150
灯控室*
投影室*
控室*
ST-18
5.685（结构翻口）
5.485（室外）
C15拉索幕墙详幕施
PEL-2004
玻璃屏幕详室内深化
空调机房
空调水
排风
排烟
开口面积：301m2
Q
P
N
M
L
K
J
H
7
8
9
10

二层平面图_大剧场 1:150

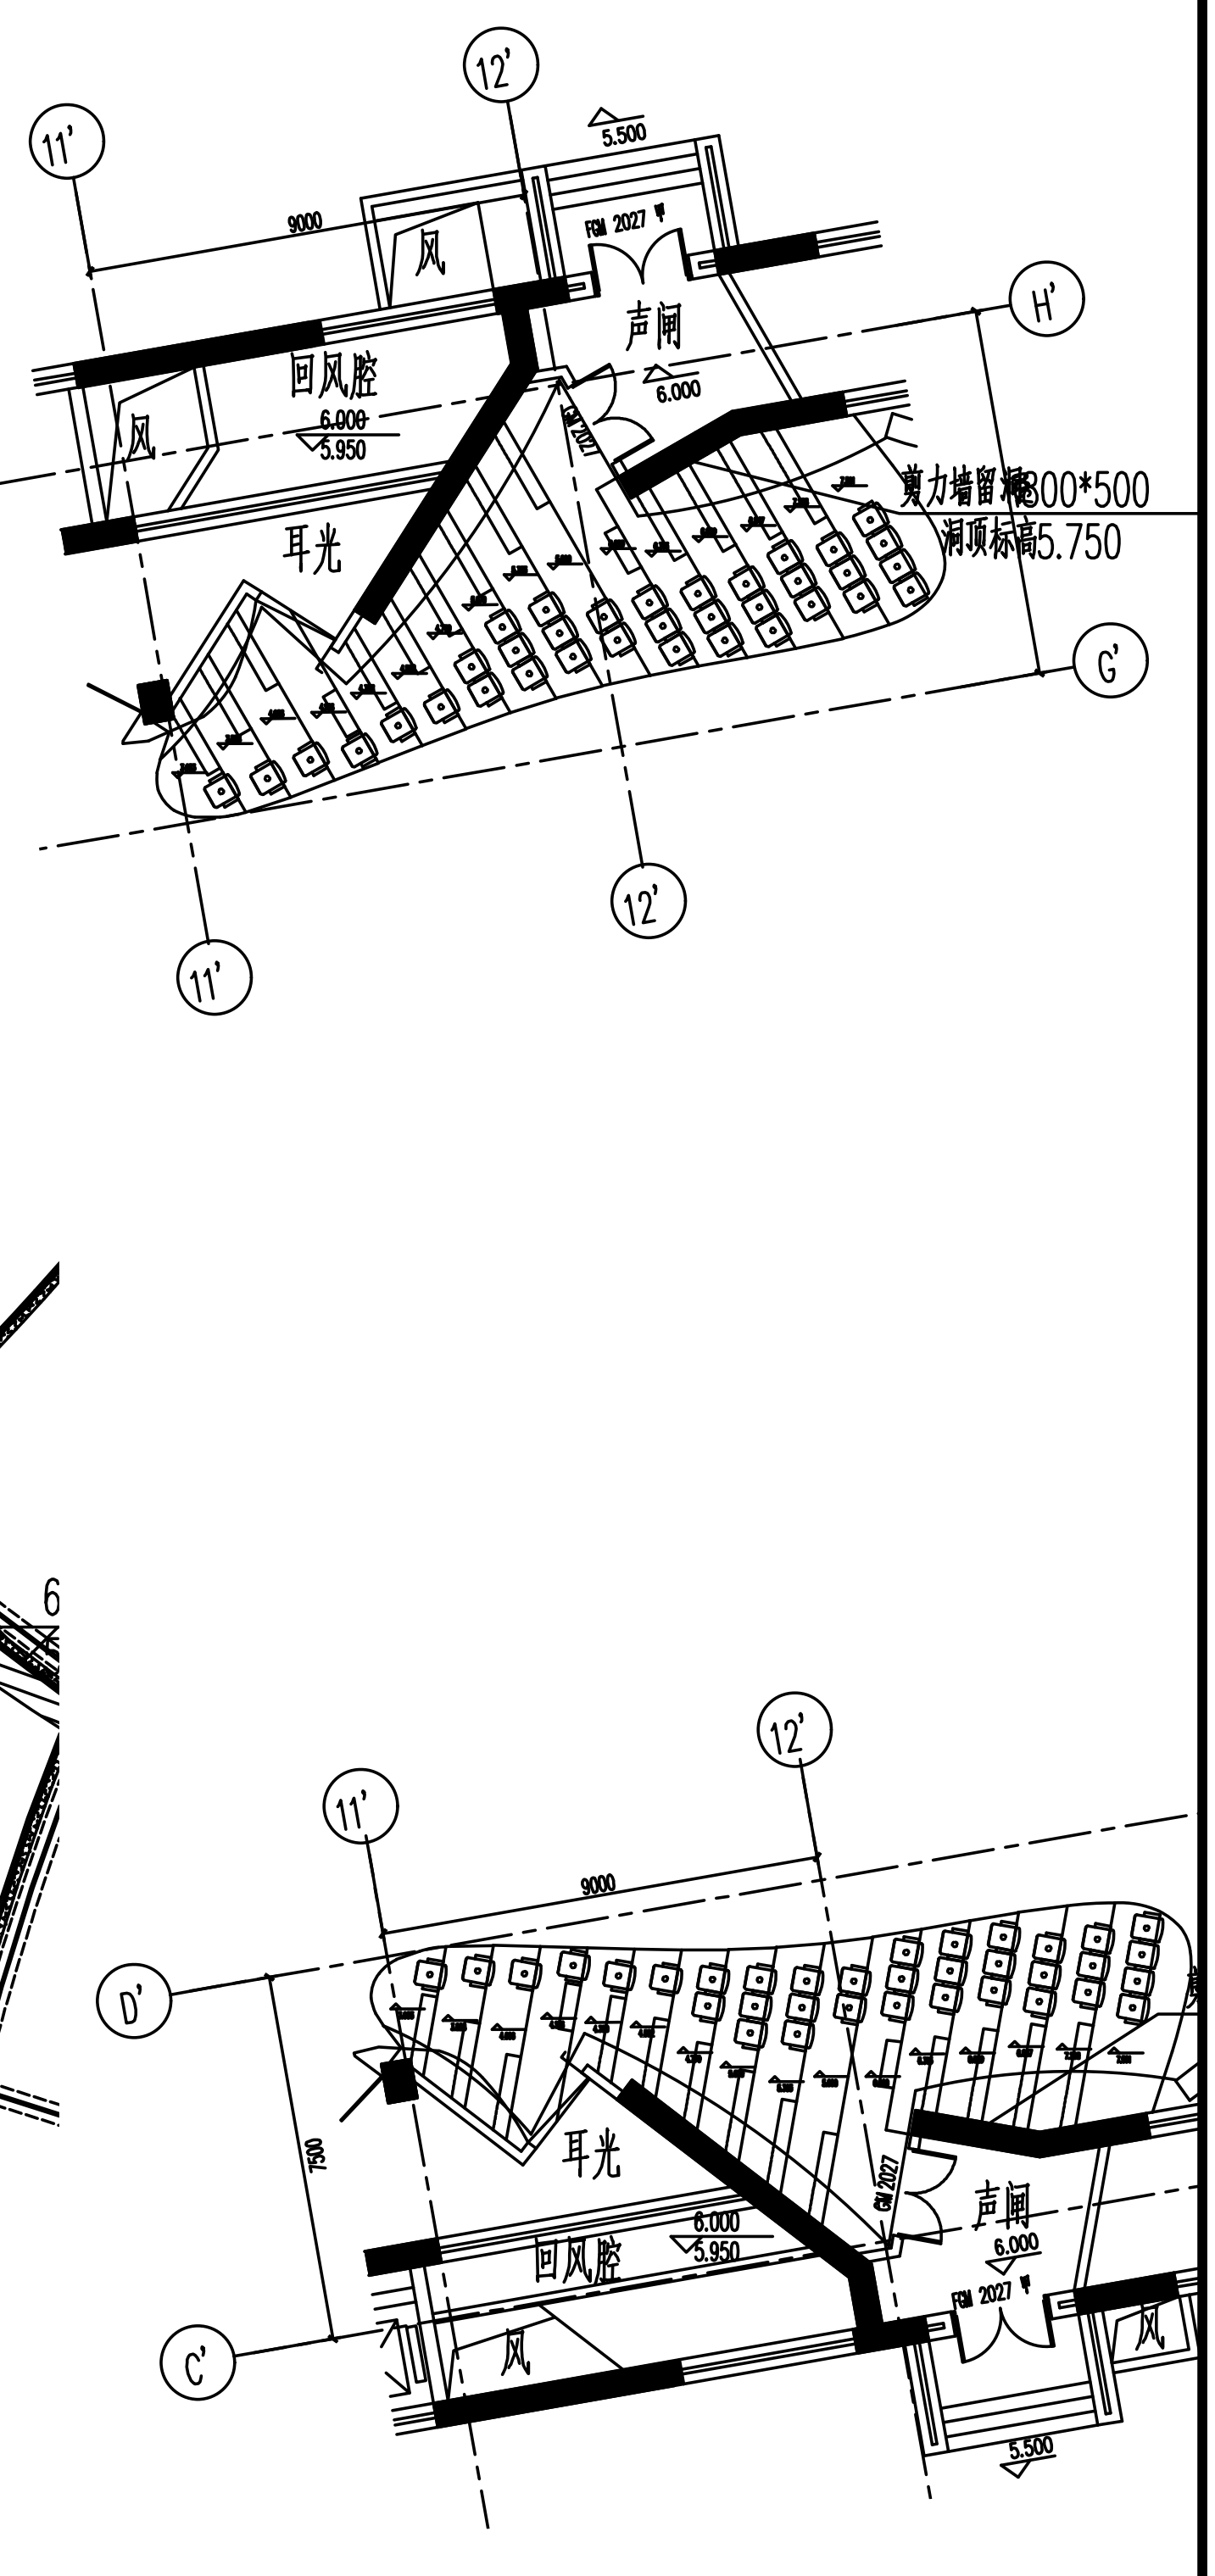
11'
12'
H'
G'
D'
C'
风
回风腔
6.000
5.950
声闸
耳光
重力墙留洞800*500
洞顶标高5.750

二层楼座平面图_大剧场 1:150

注：

1. 除特别注明外，所有尺寸是以毫米制。
2. 图中所注尺寸为准，不应量度。
3. 最终尺寸须在现场校对准确。
4. ±0.00m为绝对标高64.18m。
5. 所有检查井、集水井、隔油井及地漏定位尺寸详见机电施工图。
6. 平面图中消防箱尺寸为240X700，高1800，除图中标注外，嵌墙式消防箱留洞尺寸为1000X2100。消防箱背面无衬墙处用耐火板限1h（走道处）或2h（风管弄处）或3h（防火墙处）防火板封堵。
7. 图中墙体材料详见建筑施工图设计说明。
8. 凡不砌墙管井周边需用C20细石砼翻高150。其余各层同。
9. 1000高内台阶，坡道用陶粒砼填充，上做50厚C20细砼整浇层，内配ϕ6@200钢筋。
10. 有水机房及管道竖井门内设门槛宽100mm高150mm，门洞高不再相应减小。
11. 地下室人防区域内的人防门、集水井、防爆地漏等做法详人防设计。
12. 舞台马道、栅顶、滑轮梁等舞台工艺相关资料以舞台工艺图纸为准。
13. 室外结构板边翻口、女儿墙应与幕墙施工单位确认后方可施工，未注明翻口为150mm宽，幕墙完成面标高、定位尺寸、材料以幕墙深化图纸为准
14. 所有天窗均仅在紧急状况下开启

图例	
■	钢筋混凝土结构
═	砂加气砌块
┄┄	轻钢龙骨石膏板墙
▽ −6.000 (−6.300)	▽ 完成标高 (结构标高)
┅┅	防火卷帘（双轨双帘）
----	防火卷帘（钢制防火卷帘）
-·—·-	电动挡烟垂壁
▦	设置硬吊顶区域
▱	楼板留洞
▬	消火栓
⊘	地漏
FM1523甲	门窗编号
═ ═	排水明沟
≡≡≡	隐蔽式排水沟
▲	消防救援窗
△	排烟固定窗
*	防静电地板
⊕	帆面落点
	幕墙翻口

序号 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

盖章 SEAL

华建集团 ARCPLUS
ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD
设计证书甲级编号A231004038

合作设计单位（方案设计单位）
CO-OPERATED WITH
MAD 建筑师事务所
爱姆爱地（北京）建筑设计咨询有限公司
中国北京市东城区东四北大街107号A座8层
电话：(10) 6402 6632 (10) 6403 1080
邮编：100007

审定人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE
乔伟

设计总负责人/日期 DESIGN CHIEF/DATE
乔伟

审核人/日期 AUDITED BY/DATE
张欣波

专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY/DATE
施竞鸣

校对人/日期 CHECKED BY/DATE
宋敏东

设计人/日期 DESIGNED BY/DATE
卢清新

建设单位 CLIENT
义乌市城市投资建设集团有限公司

项目名称 PROJECT
义乌大剧院

子项名称 SUB PROJECT

图名 DRAWING TITLE
二层平面图_大剧场

工程编号 JOB NO.	F-201941021	阶段 STATUS	施工图
比例 SCALE	1:150	专业 DISCIPLINE	建筑
日期 DATE	2022.08.12	图号 DRAWING NO.	A-10-04-1

档案号

Copyright 2017 ECADI

	实 名	签 名
项目负责人	乔 伟	
专业负责人	施竞鸣	
设 计 人		

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

建筑会签/日期 CONFIRMED BY A /DATE

结构会签/日期 CONFIRMED BY S /DATE

暖动会签/日期 CONFIRMED BY M /DATE

电气会签/日期 CONFIRMED BY E /DATE

给排水会签/日期 CONFIRMED BY P /DATE

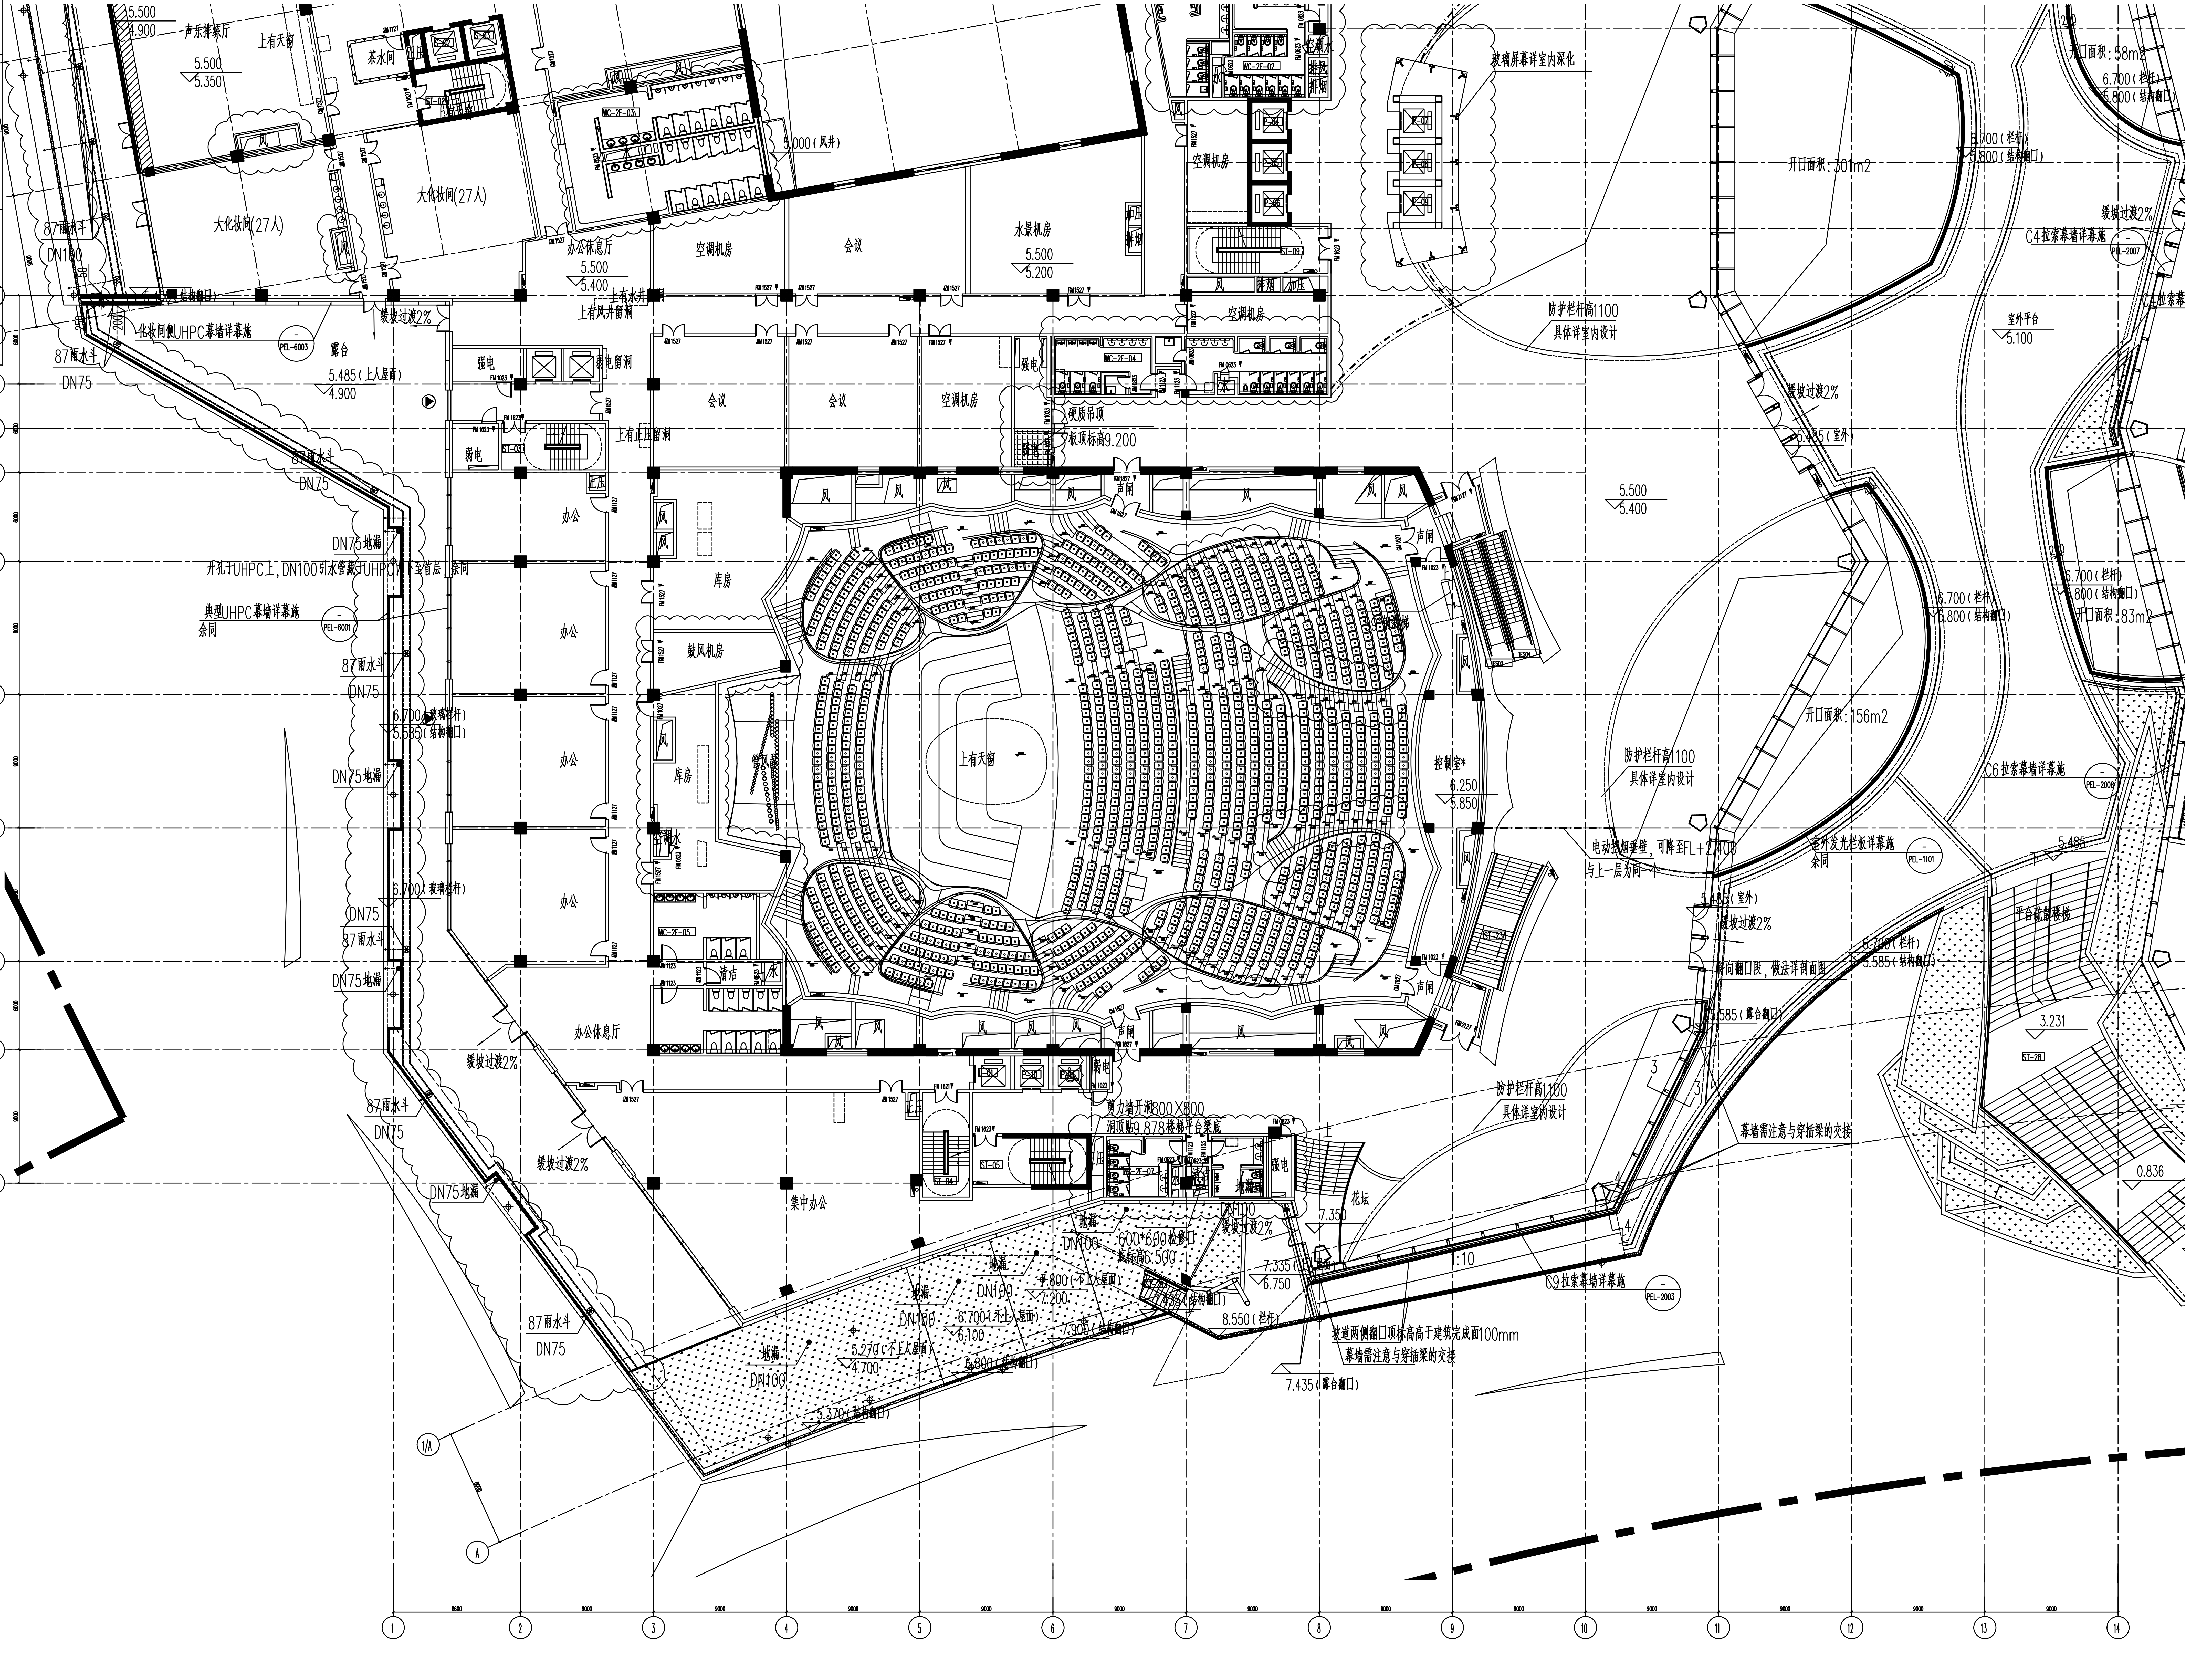

声乐排练厅
上有天窗
茶水间
大化妆间(27人)
办公休息厅
空调机房
会议
水景机房
玻璃屏幕详室内深化
开口面积：58m2
开口面积：301m2
开口面积：83m2
开口面积：156m2
C4拉索幕墙详幕施
C6拉索幕墙详幕施
C9拉索幕墙详幕施
防护栏杆高1100 具体详室内设计
室外平台
露台
化妆间侧UHPC幕墙详幕施
开孔于UHPC上，DN100引水管隐于UHPC内，至首层，余同
典型UHPC幕墙详幕施 余同
87雨水斗
DN75
DN100
DN75地漏
镀拔过渡2%
强电
弱电
上有正压留洞
上有风井留洞
办公
库房
鼓风机房
上有天窗
控制室
声闸
硬质吊顶 板顶标高9.200
清洁
集中办公
剪力墙开洞800X800 洞顶标高9.878楼梯平台梁底
电动挡烟垂壁，可降至FL+2.400 与上一层为同一个
室外泛光栏板详幕施 余同
幕墙需注意与穿插梁的交接
坡道两侧翻口顶标高高于建筑完成面100mm
花坛
1:10
8.550（栏杆）
7.435（露台翻口）
600*600检修口

二层平面图_音乐厅 1:150

注：
1. 除特别注明外，所有尺寸是以毫米制。
2. 图中所注尺寸为准，不应量度。
3. 最终尺寸须在现场校对准确。
4. ±0.00m为绝对标高64.18m。
5. 所有检查井、集水井、隔油井及地漏定位尺寸详见机电施工图。
6. 平面图中消防箱尺寸为240X700，高1800，除图中标注外，嵌墙式消防箱留洞尺寸为1000X2100。消防箱背面无衬墙处用耐火极限1h（走道处）或2h（风管弄处）或3h（防火墙处）防火板封堵。
7. 图中墙体材料详见建筑施工图设计说明。
8. 凡不砌墙管井周边需用C20细石砼翻高150。其余各层同。
9. 1000高内台阶，坡道用陶粒砼填充，上做50厚C20细砼垫浇层，内配ϕ6@200钢筋。
10. 有水机房及管道竖井门内设门槛宽100mm高150mm，门洞高不再相应减小。
11. 地下室人防区域内的人防门、集水井、防爆地漏等做法详人防设计。
12. 舞台马道、栅顶、滑轮梁等舞台工艺相关资料以舞台工艺图纸为准。
13. 室外结构板边翻口、女儿墙应与幕墙施工单位确认后方可施工，未注明翻口为150mm宽，幕墙完成面标高、定位尺寸、材料以幕墙深化图纸为准
14. 所有天窗均仅在紧急状况下开启

图例

■	钢筋混凝土结构
═	砂加气砌块
∴+∴+∴	轻钢龙骨石膏板墙
▽ -6.000 (-6.300)	▽ 建筑标高 (结构标高)
------ ------	防火卷帘（双轨双帘）
------	防火卷帘（钢制防火卷帘）
-·-·-	电动挡烟垂壁
▦	设置硬吊顶区域
◿	楼板留洞
▬	消火栓
⊘	地漏
FM1523甲	门窗编号
═ ═ ═	排水明沟
≡	隐蔽式排水沟
▲	消防救援窗
△	排烟固定窗
*	防静电地板
⌖	帆面落点
▨	幕墙翻口

华建集团 ARCPLUS

ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD
设计证书甲级编号A231004038

合作设计单位(方案设计单位)
CO-OPERATED WITH
MAD 建筑师事务所
爱姆爱地（北京）建筑设计咨询有限公司
中国北京市东城区东四北大街107号A座8层
电话：(10)6402 6632 (10)6403 1080
邮编：100007

审定人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE 乔伟

设计总负责人/日期 DESIGN CHIEF/DATE 乔伟

审核人/日期 AUDITED BY/DATE 张联波

专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY/DATE 施竞鸣

校对人/日期 CHECKED BY/DATE 宋彬东

设计人/日期 DESIGNED BY/DATE 卢清新

建设单位 CLIENT 义乌市城市投资建设集团有限公司

项目名称 PROJECT 义乌大剧院

子项名称 SUB PROJECT

图名 DRAWING TITLE 二层平面图_音乐厅

工程编号 JOB NO.	F-201941021	阶段 STATUS	施工图
比例 SCALE	1:150	专业 DISCIPLINE	建筑
日期 DATE	2022.08.12	图号 DRAWING NO.	A-10-04-2

档案号

	实名	签名
项目负责人	乔伟	
专业负责人	施竞鸣	
设计人		

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

建筑会签/日期 CONFIRMED BY A /DATE

结构会签/日期 CONFIRMED BY S /DATE

暖动会签/日期 CONFIRMED BY M /DATE

电气会签/日期 CONFIRMED BY E /DATE

给排水会签/日期 CONFIRMED BY P /DATE

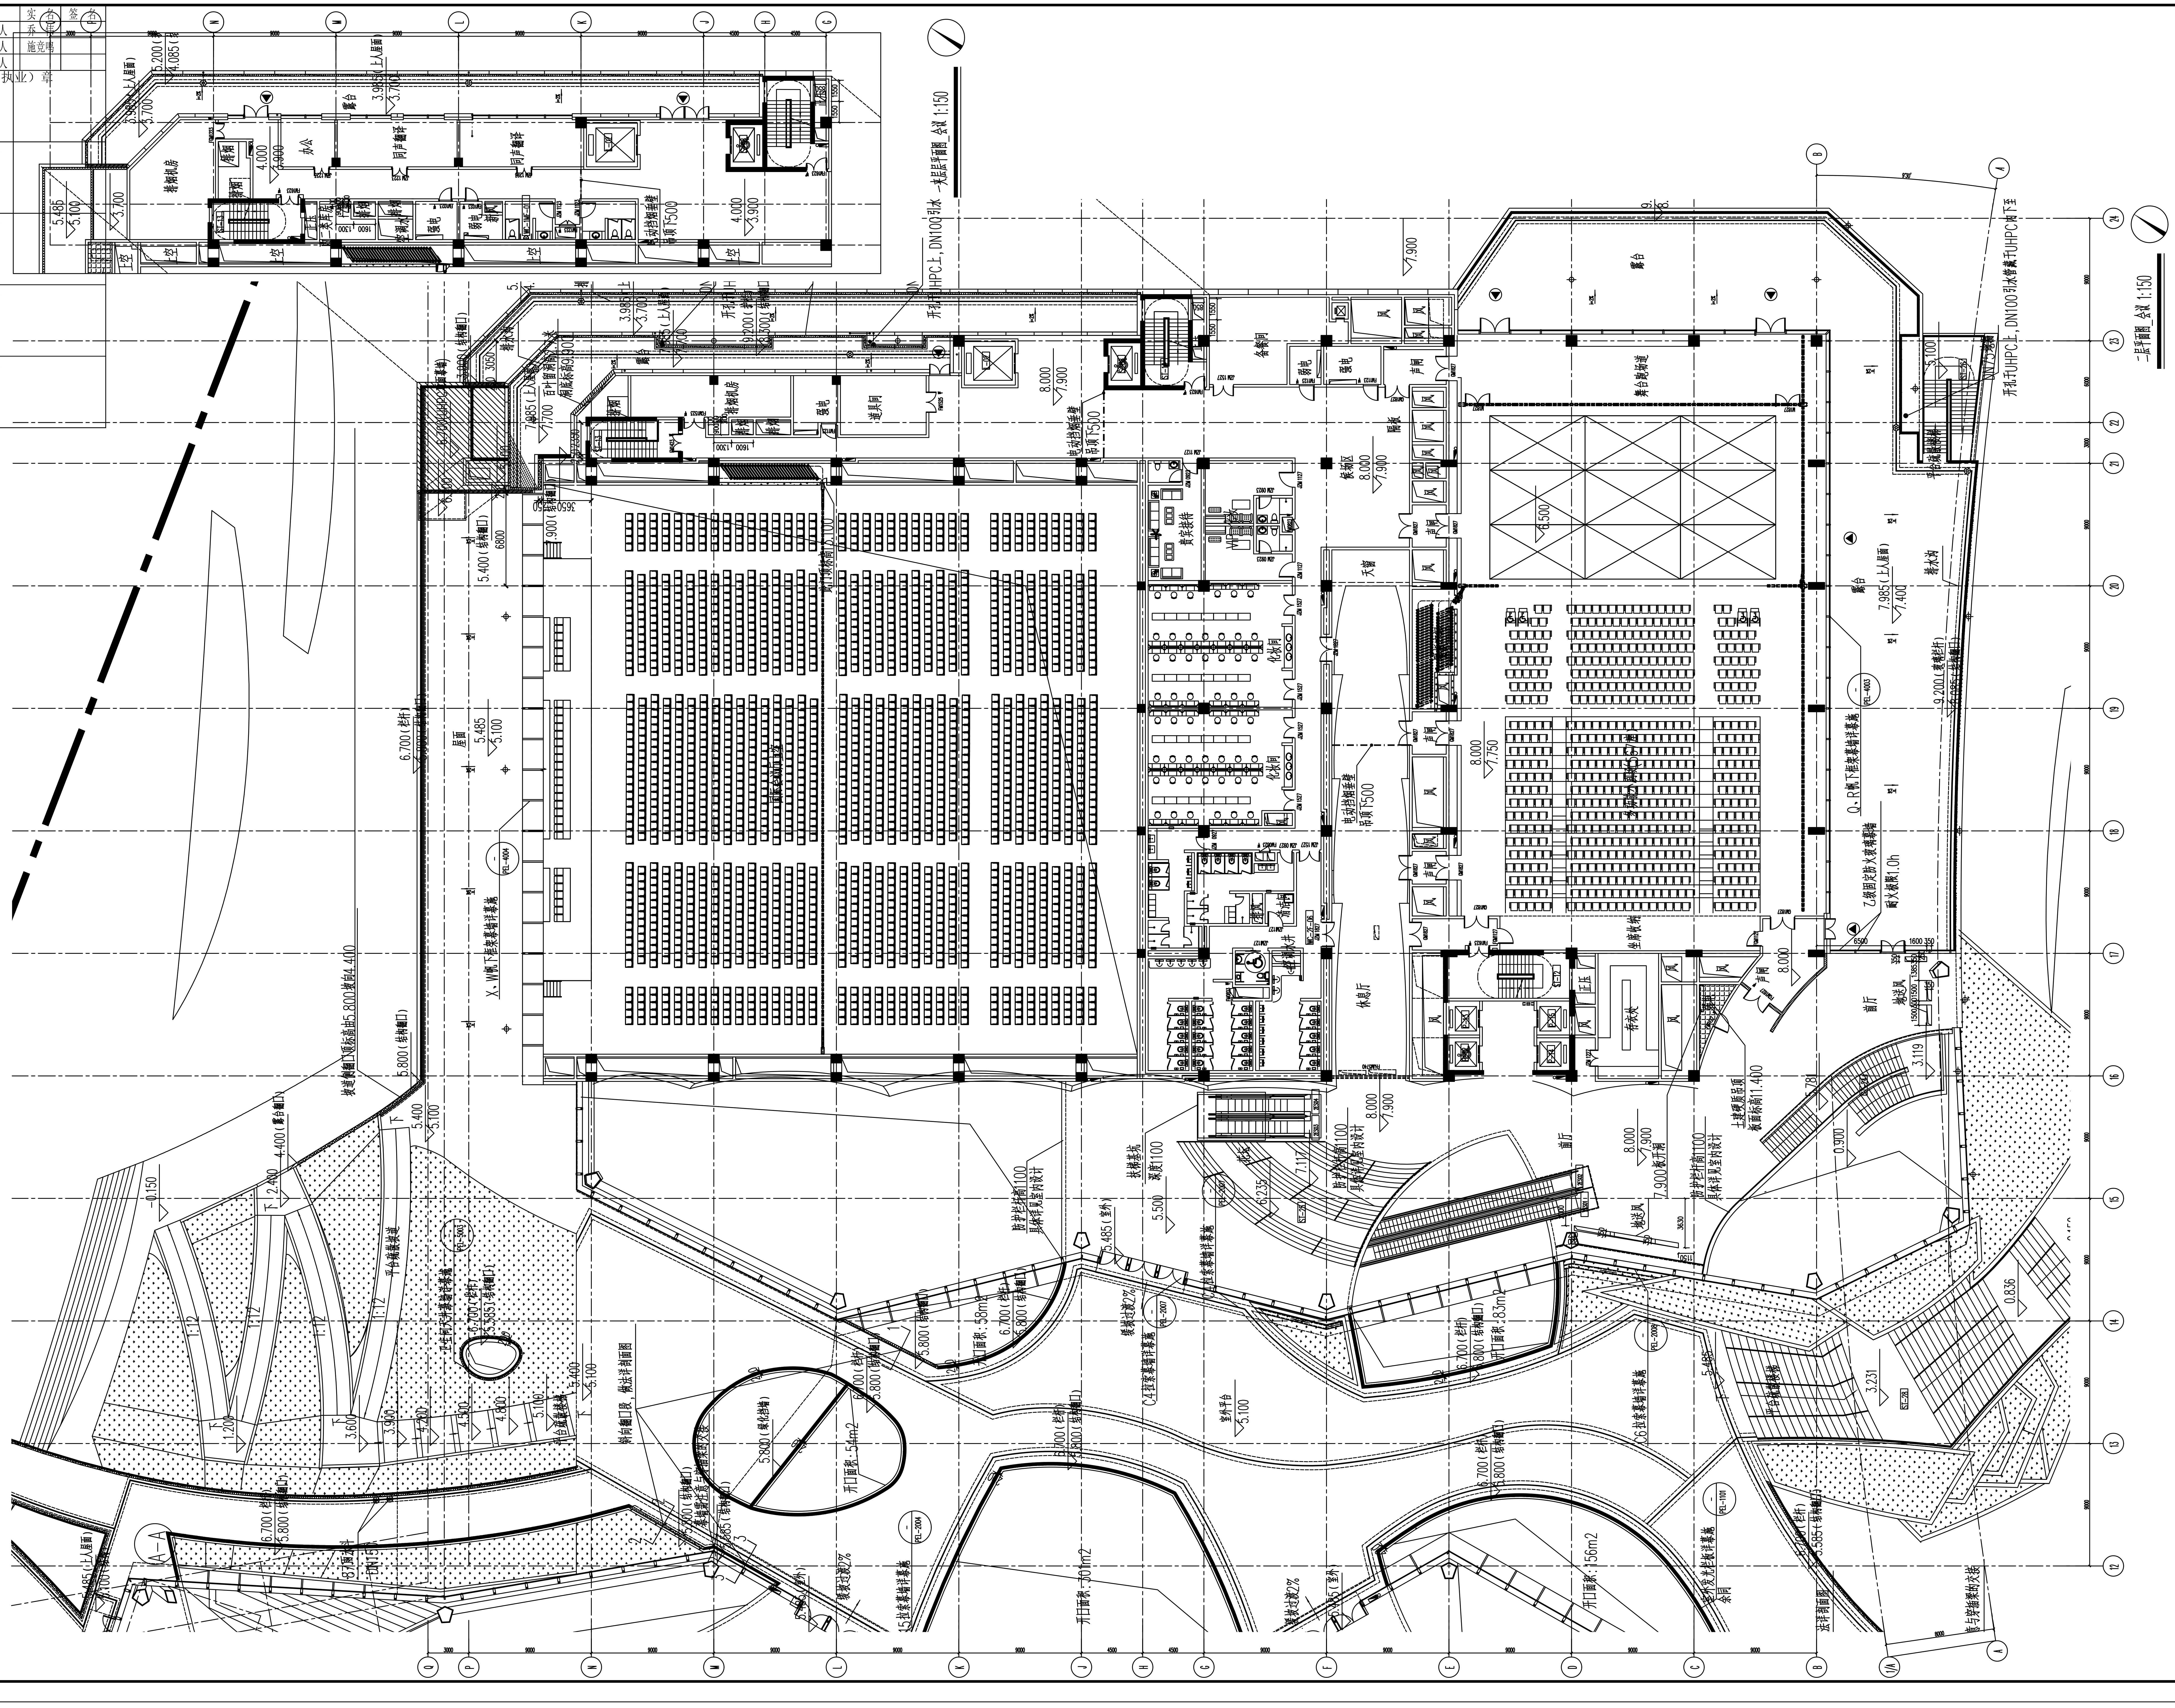

注：

1. 除特别注明外，所有尺寸是以毫米制。
2. 图中所注尺寸为准，不应量度。
3. 最终尺寸须在现场校对准确。
4. ±0.00m为绝对标高64.18m。
5. 所有检查井、集水井、隔油井及地漏定位尺寸详见机电施工图。
6. 平面图中消防箱尺寸为240X700，高1800，除图中标注外，嵌墙式消防箱留洞尺寸为1000X2100。消防箱背面无衬墙处用耐火极限1h(走道处)或2h(风管弄处)或3h(防火墙处)防火板封堵。
7. 图中墙体材料详见建筑施工图设计说明。
8. 凡不砌墙管井周边需用C20细石砼翻高150。其余各层同。
9. 1000高内台阶，坡道用陶粒砼填充，上做50厚C20细砼垫浇层，内配ϕ6@200钢筋。
10. 有水机房及管道竖井门内设门槛宽100mm高150mm，门洞高不再相应减小。
11. 地下室人防区域内的人防门、集水井、防爆地漏等做法详人防设计。
12. 舞台马道、栅顶、滑轮梁等舞台工艺相关资料以舞台工艺图纸为准。
13. 室外结构板边翻口、女儿墙应与幕墙施工单位确认后方可施工，未注明翻口为150mm宽，幕墙完成面标高、定位尺寸、材料以幕墙深化图纸为准
14. 所有天窗均仅在紧急状况下开启

图例	
■	钢筋混凝土结构
═	砂加气砌块
⁚⁚⁚	轻钢龙骨石膏板墙
-6.000 (-6.300)	建筑标高 (结构标高)
------- -------	防火卷帘（双轨双帘）
-------	防火卷帘（钢制防火卷帘）
-·—·-	电动挡烟垂壁
▦	设置硬吊顶区域
▱	楼板留洞
▬	消火栓
⊘	地漏
FM1523甲	门窗编号
═══	排水明沟
≡≡≡	隐蔽式排水沟
▲	消防救援窗
△	排烟固定窗
*	防静电地板
⊕	帆面落点
	幕墙翻口

华建集团 ARCPLUS

ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD
设计证书甲级编号A231004038

合作设计单位(方案设计单位) CO-OPERATED WITH
MAD 建筑师事务所
爱姆爱地（北京）建筑设计咨询有限公司
中国北京市东城区东四北大街107号A座8层
电话：(10) 6402 6632 (10) 6403 1080
邮编：100007

审定人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE	乔伟
设计总负责人/日期 DESIGN CHIEF/DATE	乔伟
审核人/日期 AUDITED BY/DATE	张欣波
专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY/DATE	施竞鸣
校对人/日期 CHECKED BY/DATE	宋煦东
设计人/日期 DESIGNED BY/DATE	卢清新
建设单位 CLIENT	义乌市城市投资建设集团有限公司
项目名称 PROJECT	义乌大剧院
子项名称 SUB PROJECT	
图名 DRAWING TITLE	二层平面图_会议

工程编号 JOB NO.	F-201941021	阶段 STATUS	施工图
比例 SCALE	1:150	专业 DISCIPLINE	建筑
日期 DATE	2022.08.12	图号 DRAWING NO.	A-10-04.01

档案号