

“阳光规划”公告栏—《武义县液化石油气储灌站迁建项目及配套项目选址论证报告》公示

一、“阳光规划简介”

为了增加城乡规划的透明度，充分发挥公众在城乡规划管理中的参与和监督作用，促进城乡规划工作民主化、规范化、科学化、法制化，正确处理城乡建设过程中的矛盾，确保城乡规划顺利实施，依据上级有关文件要求，我局决定在全县规划领域实施“阳光规划”。“阳光规划”设计城乡规划编制和审批管理、实施管理、监督管理等方面，包括城市规划批前公示，批后公示，村庄建设规划公示、建设项目批前公示、建设项目批后公示、城市规划违法建设案例查处公布等，在以上各阶段需要征求公众意见，鼓励公众参与，接受公众监督。

二、公示内容

为适应武义县社会经济和城市建设发展，进一步优化瓶装液化石油气充装站、供应点等设施的布局，保障民生用气安全的重要前提。现有的液化石油气储灌站与周边各类建筑的安全防火间距不再满足要求，存在重大安全隐患。结合产业发展实际，武义县液化石油气有限公司储灌站搬迁已经迫在眉睫，浙江省武义县液化石油气有限公司组织编制了《武义县液化石油气储灌站迁建项目及配套项目选址论证报告》，现将武义县液化石油气储灌站迁建项目进行规划公示。该项目位于白洋街道与茭道镇交界处，规划用地面积2.5235公顷，约38亩，该项目用地为供燃气用地（U13），地块指标控制为容积率0.1-0.5，建筑密度10%-25%，绿地率不小于15%，建筑高度不大于16m。现将选址方案予以公告，征求公众意见。

公告时间：2022年10月27日-2022年11月5日，共10个工作日。

公告地点：武义县政府网站（www.zjwy.gov.cn），地块现场。


请在公告之日起10日内将有关意见和建议通过一下方式反馈我公司，我公司将充分予以考虑。

反馈方式：（1）书面意见请邮寄至武义县北岭新区柳青路1号浙江武义城市建设投资集团有限公司（邮编321200）。

（2）电话方式：浙江武义城市建设投资集团有限公司 0579-87673166

浙江武义城市建设投资集团有限公司

2022年10月27日

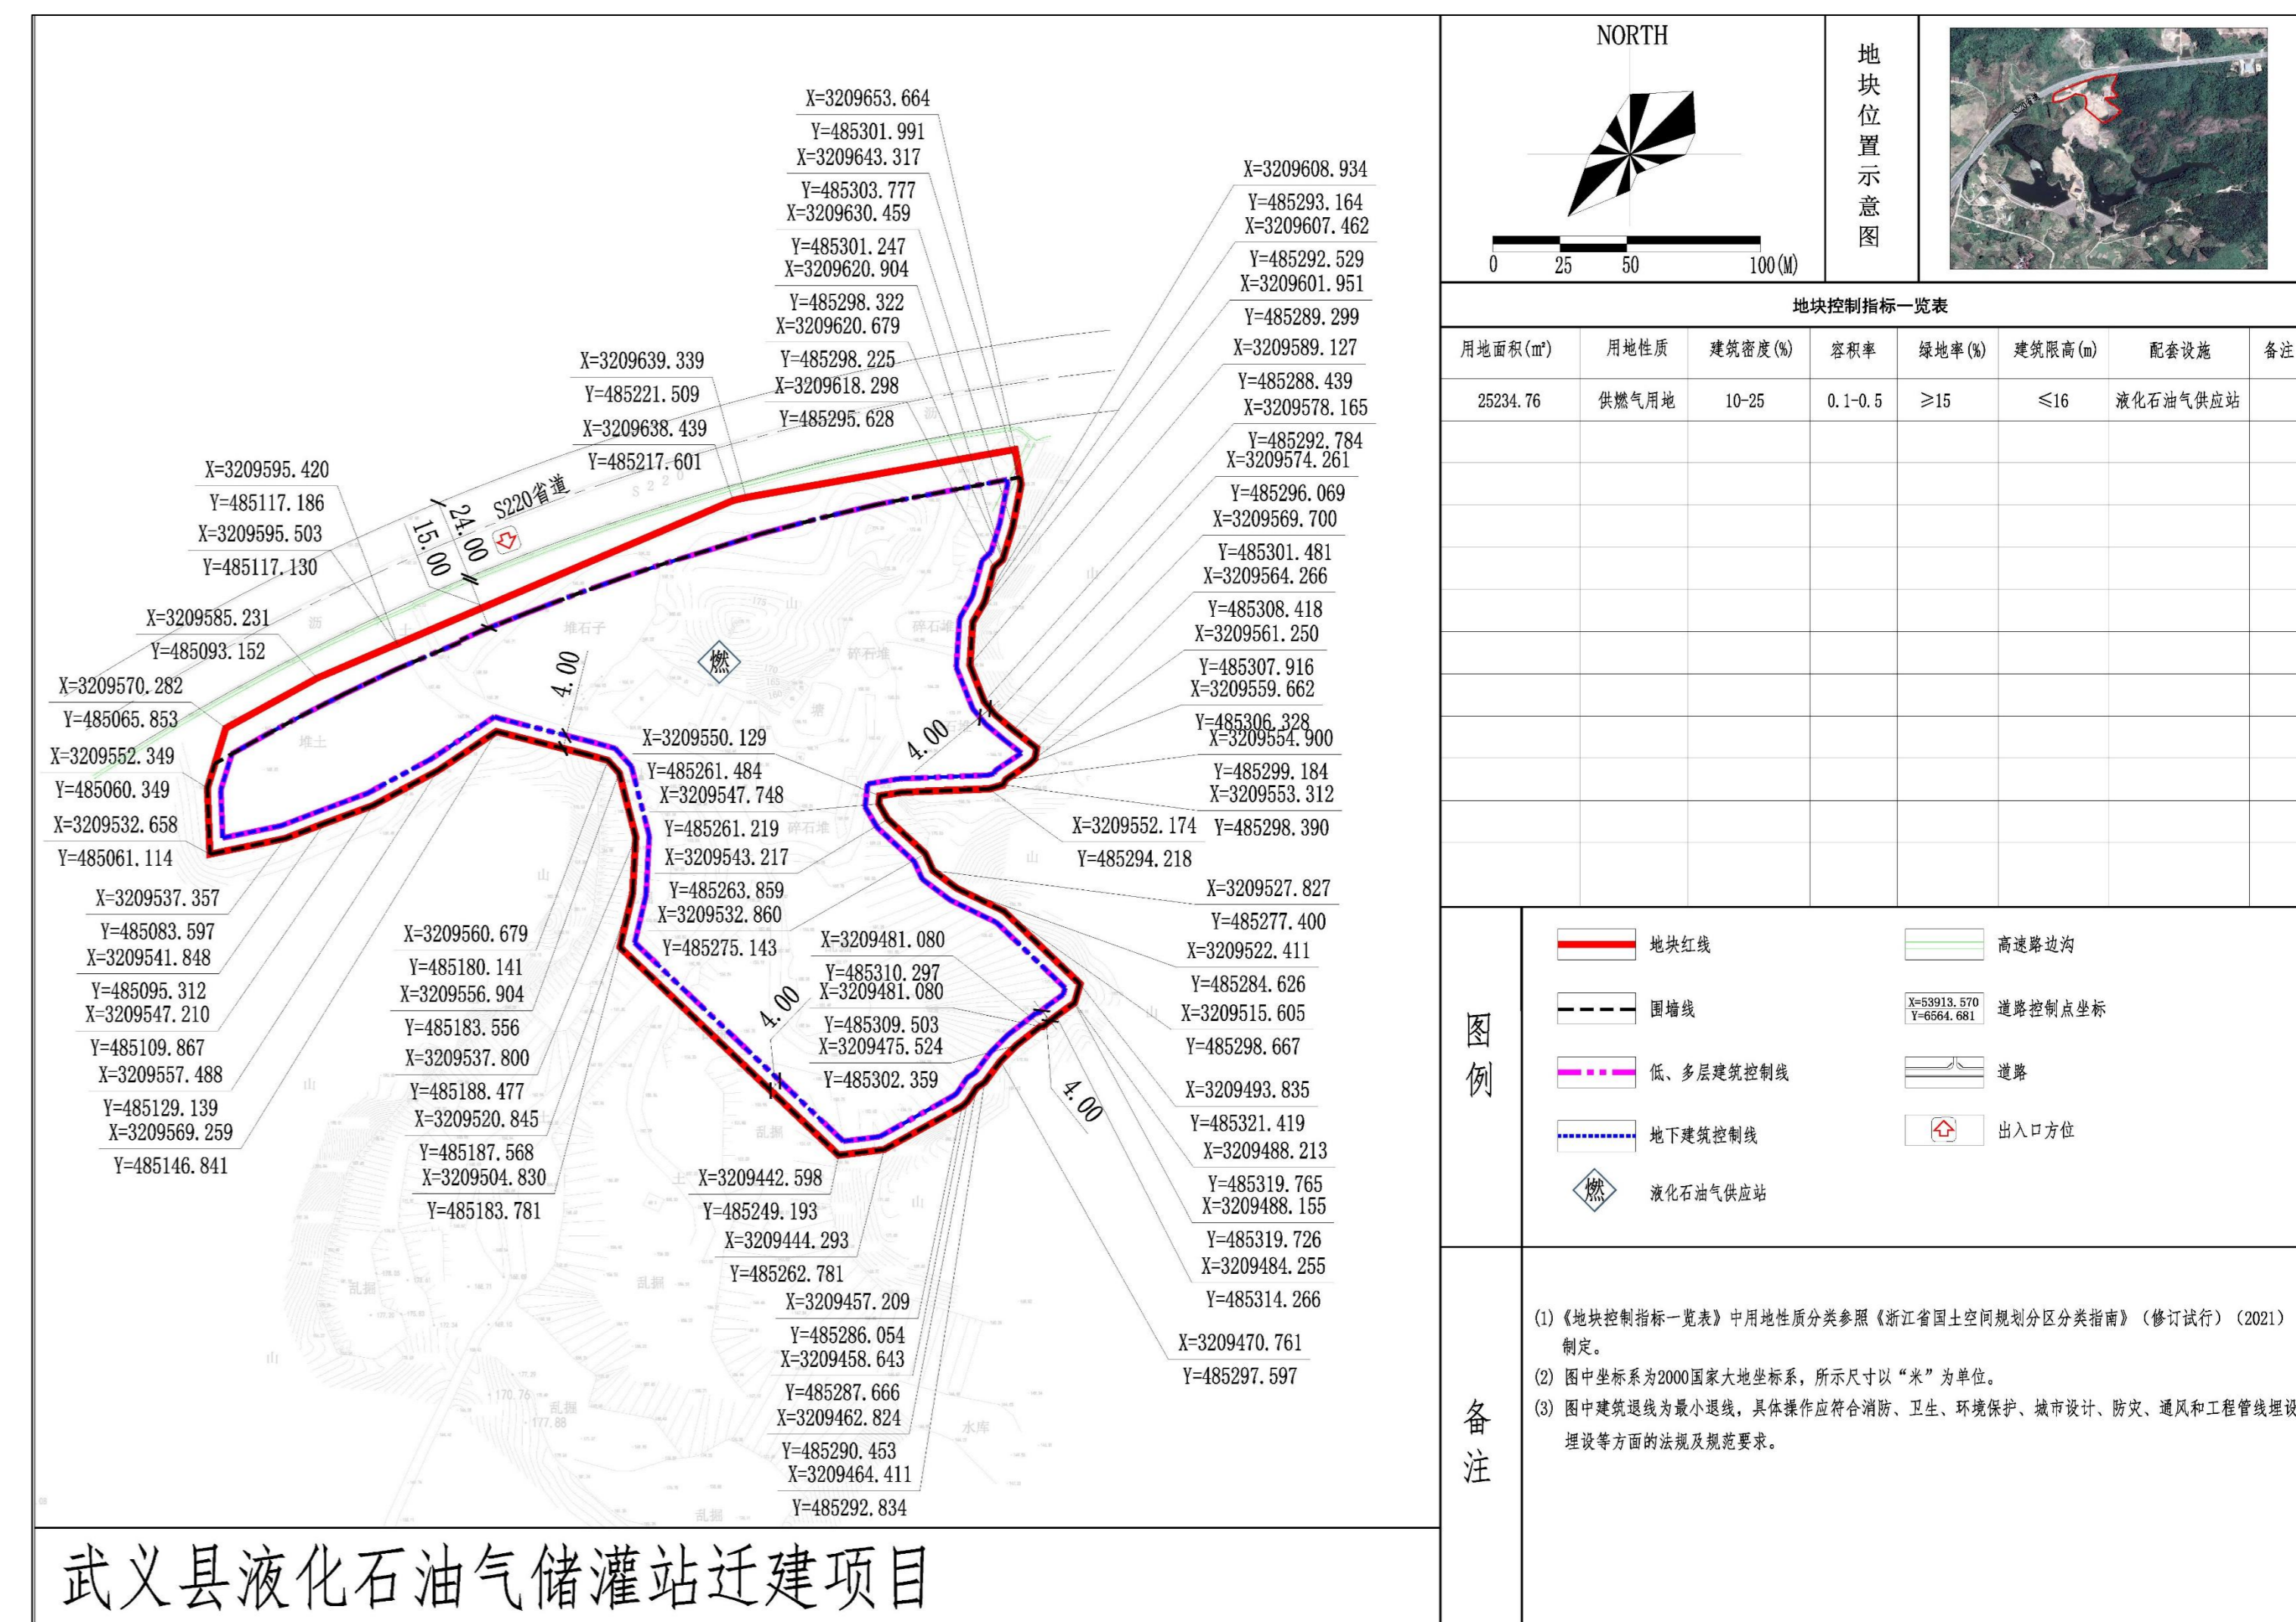

“阳光规划”公告栏—《武义县液化石油气储灌站迁建项目及配套设施项目选址论证报告》公示

一、“阳光规划简介”

为了增加城乡规划的透明度，充分发挥公众在城乡规划管理中的参与和监督作用，促进城乡规划工作民主化、规范化、科学化、法制化，正确处理城乡建设过程中的矛盾，确保城乡规划顺利实施，依据上级有关文件要求，我局决定在全县规划领域实施“阳光规划”。“阳光规划”设计城乡规划编制和审批管理、实施管理、监督管理等方面，包括城市规划批前公示，批后公示，村庄建设规划公示、建设项目批前公示、建设项目批后公示、城市规划违法建设案例查处公布等，在以上各阶段需要征求公众意见，鼓励公众参与，接受公众监督。

二、公示内容

为更好的完善与补充武义县液化石油气有限公司储灌站迁建项目的功能配套服务，合理配置资源，推广使用新技术，提高液化石油气储灌站的服务能力和经营水平，加强安全管理，确保生产安全，浙江省武义县液化石油气有限公司组织编制了《武义县液化石油气储灌站迁建项目及配套设施项目选址论证报告》，现将武义县液化石油气储灌站配套设施项目进行规划公示。该项目拟建地位于武义县液化石油气储灌站西南侧，位于白洋街道与茭道镇交界处，规划用地面积2.2688公顷，约34亩，该项目用地为其他公用设施用地，地块指标控制为容积率0.1-0.3，建筑密度10%-25%，绿地率不小于10%，建筑高度不大于16m。现将选址方案予以公告，征求公众意见。

公告时间：2022年10月27日-2022年11月5日，共10个工作日。

公告地点：武义县政府网站（www.zjwy.gov.cn），地块现场。

请在公告之日起10日内将有关意见和建议通过一下方式反馈我公司，我公司将充分予以考虑。

反馈方式：（1）书面意见请邮寄至武义县北岭新区柳青路1号浙江武义城市建设投资集团有限公司（邮编321200）。

（2）电话方式：浙江武义城市建设投资集团有限公司 0579-87673166

浙江武义城市建设投资集团有限公司

2022年10月27日

