

备案号：J 17336 - 2024

浙江省工程建设标准

DBJ

DBJ33/T 1308 - 2023

# 人民防空工程标识标牌设置标准

Standards for setting signage for civil air defense works

2023 - 12 - 13 发布

2024 - 05 - 01 施行

浙江省住房和城乡建设厅  
浙江省人民防空办公室

联合发布

# 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省人民防空办公室

## 公 告

2023 年 第 52 号

### 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省人民防空办公室 关于发布浙江省工程建设标准《人民防空 工程标识标牌设置标准》的公告

现批准《人民防空工程标识标牌设置标准》为浙江省工程建设标准，编号为 DBJ33/T 1308 - 2023，自 2024 年 5 月 1 日起施行。

本标准由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，浙江省人民防空办公室负责日常管理，浙江省地下建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释，并在浙江省住房和城乡建设厅网站公开。

浙江省住房和城乡建设厅  
浙江省人民防空办公室  
2023 年 12 月 13 日

## 前　　言

根据浙江省住房和城乡建设厅《关于印发〈2022年度浙江省建筑节能与绿色建筑及相关工程建设标准制修订计划〉（第三批）的通知》（浙建设发〔2022〕121号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，结合浙江省的实际情况，在参考有关国家标准、吸收国内外先进经验，以及广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分为8章和1个附录。主要内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4管理标牌制作和安装要求；5导引标识标牌制作和安装要求；6功能标识标牌制作和安装要求；7平战转换标牌制作和安装要求；8宣传标识标牌制作和安装要求。

本标准由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，浙江省人民防空办公室负责日常管理，浙江省地下建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送浙江省地下建筑设计研究院有限公司（地址：杭州市拱墅区余杭塘路515号5号楼3楼，邮编：310011，邮箱：zjdxyzc2022@163.com），以供修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人及主要审查人：

**主 编 单 位：**浙江省地下建筑设计研究院有限公司

中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司

绍兴市人民防空办公室

**参 编 单 位：**衢州市人民防空办公室

**主要起草人：**张芝霞 斯玛莉 郑石强 金 近 张野平

霍 虹 方卫军 袁继纲 沈国俊 王 剑

徐志君 王筱琪 朱卫刚 潘涔浩 马 永

姚奇特 陈宏涛 龚广舜  
主要审查人：耿世彬 袁 静 孟 红 罗巨光 薛艳萍  
戚晓君 张 宇

浙江省建设厅信息云开  
浏览专用

## 目 次

1	总则 .....	1
2	术语 .....	2
3	基本规定 .....	3
4	管理标牌制作和安装要求 .....	5
5	导引标识标牌制作和安装要求 .....	6
5.1	户外导引标牌 .....	6
5.2	人防工程导引图标牌 .....	6
5.3	疏散指示标牌 .....	7
5.4	坡道出入口墙体标识 .....	7
5.5	临空墙外侧标识 .....	8
5.6	地下室地面导引标识标牌 .....	8
5.7	人防工程提示标牌 .....	9
5.8	战时方位导引标牌 .....	10
5.9	口部提示标牌 .....	10
6	功能标识标牌制作和安装要求 .....	11
6.1	人防工程单元标牌 .....	11
6.2	人防区墙面标识 .....	11
6.3	人防区柱子标识 .....	11
6.4	人防车位地面标识 .....	12
6.5	人防车位悬挂标牌 .....	12
6.6	人防功能间标牌 .....	12
7	平战转换标牌制作和安装要求 .....	14
7.1	转换功能区标牌 .....	14
7.2	转换功能点标牌 .....	14

8 宣传标识标牌制作和安装要求 .....	15
8.1 墙面宣传标识 .....	15
8.2 宣传标牌 .....	15
附录 A 标识标牌制作样式表 .....	16
本标准用词说明 .....	49
附：条文说明 .....	51

# Contents

1	General provisions .....	1
2	Terms .....	2
3	Basic regulations .....	3
4	Manufacture and installation requirements of management signage .....	5
5	Manufacture and installation requirements of guidance marking and signage .....	6
5.1	Outdoor guidance signage .....	6
5.2	Signage of direction guidance of civil air defense works .....	6
5.3	Signage of evacuation guidance .....	7
5.4	Wall marking of ramp entrances and exits .....	7
5.5	Marking of outside blastproof partition wall .....	8
5.6	Marking and signage of ground guidance of basement .....	8
5.7	Informative signage of civil air defense works .....	9
5.8	Signage of direction guidance in wartime .....	10
5.9	Informative signage of entrance of civil air defense works .....	10
6	Manufacture and installation requirements of functional marking and signage .....	11
6.1	Signage of civil air defense unit .....	11
6.2	Wall marking of civil air defense area .....	11
6.3	Pillar marking of civil air defense area .....	11
6.4	Ground marking of parking space in civil air defense area .....	12
6.5	Hanging signage of parking space in civil air defense area .....	12
6.6	Signage of function room of civil air defense works .....	12

7	Manufacture and installation requirements of conversion signage .....	14
7.1	Signage of conversion area .....	14
7.2	Signage of conversion point .....	14
8	Manufacture and installation requirements of propaganda marking and signage .....	15
8.1	Wall marking of propaganda .....	15
8.2	Signage of propaganda .....	15
AppendixA	Sign making style sheet .....	16
Explanation of wording in this standard .....	49	
Addition : Explanation of provisions .....	51	

# 1 总 则

**1.0.1** 为进一步规范全省范围内人民防空工程标识标牌的设置，便于广大人民群众正确识别、使用和保护人防设施，有效发挥人民防空工程战时使用效能，制定本标准。

**1.0.2** 本标准适用于浙江省内人民防空工程标识标牌设置。

**1.0.3** 标识标牌的设置除应执行本标准外，尚应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。

## 2 术 语

### 2.0.1 人防工程 civil air defense works

为防范和减轻空袭危害，保护国家和人民生命财产安全，保障人民防空指挥、通信及人员、物资掩蔽等需要而修建的防护工程，包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室，简称人防工程。

### 2.0.2 人防工程标识 identification of civil air defense works

在人防工程空间环境中，为使用者提供导向与识别人防工程位置与功能的喷涂特定颜色的图案与文字。

### 2.0.3 人防工程标牌 civil air defense works signage

在人防工程空间环境中，为使用者提供导向与识别人防工程位置与功能的牌匾。

### 3 基本规定

**3.0.1** 标识标牌应包括管理标牌、导引标识标牌、功能标识标牌、平战转换标牌、宣传标识标牌五种类型。

**3.0.2** 管理标牌应包括人防工程示意图标牌、人防工程维护管理信息公示标牌两种类型。

**3.0.3** 导引标识标牌应包括外部导引标牌、内部导引标识标牌、口部导引标牌三种类型。外部导引标牌应包含户外导引标牌、人防工程导引图标牌、疏散指示标牌、坡道出入口墙体标识、地下室地面导引标识标牌、人防工程提示标牌等；内部导引标识标牌应包含临空墙外侧标识、战时方位导引标牌等；口部导引标牌应包含口部提示标牌等。

**3.0.4** 功能标识标牌应包含人防工程单元标牌、人防区墙面标识、人防区柱子标识、人防车位地面标识、人防车位悬挂标牌、人防功能间标牌等类型。

**3.0.5** 平战转换标牌应包括转换功能区标牌和转换功能点标牌两种类型。

**3.0.6** 宣传标识标牌应包括墙面宣传标识、宣传标牌两种类型。

**3.0.7** 标牌安装时不应破坏人防工程的防护设施，安装应牢固，标识喷涂时不应覆盖其他标识。

**3.0.8** 标识标牌材料应采用健康环保、坚固耐用的材料制作，不应使用易燃、易腐蚀、易变形、易褪色、有毒等材料。

**3.0.9** 户内标牌应由标牌基材、内容印刷（印刷工艺、内容样式）、外层反光膜组成。标牌基材应采用3系铝锰合金铝板，宽度 $\geq 800\text{mm}$ 的标牌公称厚度（不包括涂层）应不小于 $2.00\text{mm}$ 且不易弯曲，其余宽度的标牌公称厚度应不小于 $1.50\text{mm}$ ；印刷

工艺应采用不低于 7 级油墨丝印或 UV 制作；外层反光膜应采用不低于Ⅲ类高强级反光膜，内容样式应符合本标准附表 A 的要求。

**3.0.10** 标识标牌应进行日常清洁和定期检查，当出现倾斜、破损、变形、变色、安装不牢、字迹不清等不符合要求的情况时应及时维修或更换。

## 4 管理标牌制作和安装要求

**4.0.1** 人防工程示意图标牌应包括人防工程平面示意、工程名称、建筑面积、各防护单元战时功能、出入口及当前位置等信息。

**4.0.2** 人防工程维护管理信息公示标牌应标明人防工程维护管理责任单位、人防工程维护管理单位、维护管理监督单位的基本信息和工作职责等信息。

**4.0.3** 人防工程示意图标牌和人防工程维护管理信息公示标牌制作，内容样式应符合本标准附录 A.0.1 的要求，标牌尺寸应为 1300mm × 800mm，特殊现场环境可等比缩小。

**4.0.4** 人防工程示意图标牌和人防工程维护管理信息公示标牌安装应符合下列规定：

1 安装于战时主要出入口墙体的醒目位置。由外向内可依次为人防工程示意图标牌、人防工程维护管理信息公示标牌，当安装空间有限时，可自行调整位置，标牌不应被遮挡；

2 标牌下沿与地面距离最低处宜为 1.10m；

3 每个战时主要出入口不应少于 1 组标牌。

## 5 导引标识标牌制作和安装要求

### 5.1 户外导引标牌

**5.1.1** 户外导引标牌应包括人防工程图标、距离、疏散方向等信息。

**5.1.2** 标牌制作应符合下列规定：

1 标牌应由标牌基材、内容印刷（印刷工艺、内容样式）、外层反光膜、立杆（杆身、基础）组成；

2 标牌基材应采用不锈钢或3系铝锰合金铝板，公称厚度（不包括涂层）不应小于2.00mm且不易弯曲，围边50mm；

3 印刷工艺应采用不低于7级油墨丝印或UV制作，并应双面印刷，内容样式应符合本标准附录A.0.2的要求；

4 外层反光膜应采用不低于Ⅲ类高强级反光膜；

5 标牌尺寸应为1250mm×500mm。

**5.1.3** 标牌安装应符合下列规定：

1 立杆（杆身、基础）及其连接应保证安全、可靠，根据实际情况具体设计；

2 标牌下沿与地面距离最低处宜为2.50m；

3 安装于人防工程所在地块200m范围道路侧，不应影响通行；

4 不同方向上的道路不应少于1块标牌。

### 5.2 人防工程导引图标牌

**5.2.1** 人防工程导引图标牌应包括总平面图、当前位置及就近掩蔽路径、方向指引等信息。

**5.2.2** 标牌尺寸应为  $1000\text{mm} \times 600\text{mm}$ ，内容样式应符合本标准附录 A.0.2 的要求。

**5.2.3** 标牌安装应符合下列规定：

- 1** 安装于红线内上盖建筑地面一层门厅或楼梯间入口墙面醒目位置（无上盖建筑的，安装于人防工程口部房楼梯间）；
- 2** 安装于小区或园区入口公示栏附近醒目位置；
- 3** 标牌下沿与地面距离最低处宜为  $1.50\text{m}$ ；
- 4** 每个单元楼门厅或楼梯间应不少于 1 块标牌；
- 5** 小区或园区每个入口应不少于 1 块标牌。

### **5.3 疏散指示标牌**

**5.3.1** 疏散指示标牌应包括疏散图标、疏散方向、中文及英文等信息。

**5.3.2** 标牌尺寸应为  $750\text{mm} \times 200\text{mm}$ ，内容样式应符合本标准附录 A.0.2 的要求。

**5.3.3** 标牌安装应符合下列规定：

- 1** 标牌宜设在地面一层楼梯间通往人防工程主要通道一侧的墙面或结构柱醒目位置，一直延伸到人防出入口；
- 2** 标牌下沿与地面距离最低处宜为  $1.50\text{m}$ ；
- 3** 每个人防出入口  $50\text{m}$  范围内，间隔  $10\text{m}$  至  $20\text{m}$  安装 1 块标牌，并保证相邻两个标牌在可视范围内；
- 4** 标牌的正面或其邻近不宜有妨碍公众视读的障碍物。若无法避免时，应在障碍物上增设标记。

### **5.4 坡道出入口墙体标识**

**5.4.1** 坡道出入口墙体标识应包括带箭头的腰线、图标、中文及英文等信息。

**5.4.2** 标识制作应符合下列规定：

- 1** 标识应采用刻版喷漆工艺；

- 2 内容样式应符合本标准附录 A.0.2 的要求；
- 3 汽车坡道腰线宽应为 900mm，总长宜为 9m；
- 4 自行车坡道腰线宽应为 500mm，每组长度宜在 2.70m 至 3.00m 之间。

#### 5.4.3 标识喷涂应符合下列规定：

- 1 喷涂于人防工程战时出入口为汽车坡道、自行车坡道的两侧墙身；
- 2 标识下沿与地面距离最低处宜为 0.70m；
- 3 汽车坡道每 9m 不应少于 1 组，自行车坡道每梯段不应少于 1 组。

### 5.5 临空墙外侧标识

5.5.1 临空墙外侧标识应包括带箭头的腰线、图标、“人防工程外部区域”中文及英文等信息。

#### 5.5.2 标识制作应符合下列规定：

- 1 标识应采用刻版喷漆工艺；
- 2 腰线宽应为 600mm，长度应大于 2.70m，可适当间距间隔喷涂；当墙体长度小于 2.70m 时，不限定标识长度，尽可能保留箭头和文字标识，无箭头一侧喷涂至墙边为止。内容样式应符合本标准附录 A.0.2 的要求。

#### 5.5.3 标识喷涂应符合下列规定：

- 1 喷涂于地下空间内人防工程临空墙外侧，箭头朝向最近的战时出入口行进方向；
- 2 标识下沿与地面距离最低处宜为 0.70m；
- 3 在人防工程临空墙外侧应间断式合围 1 圈。

### 5.6 地下室地面导引标识标牌

5.6.1 地地下室地面导引标识标牌应包括带箭头的标识与图标等信息，导引可采用标识或标牌。

### **5.6.2 标识喷涂应符合下列规定：**

- 1** 标识应采用刻版喷漆工艺，内容样式应符合本标准附录 A.0.2 的要求；
- 2** 标识尺寸应为  $600\text{mm} \times 300\text{mm}$ ；
- 3** 喷涂材料燃烧性能不应低于 B1 级。

### **5.6.3 标牌制作应符合下列规定：**

- 1** 标牌应采用不锈钢拉丝工艺，内容样式应符合本标准附录 A.0.2 的要求；
- 2** 标牌尺寸应为  $200\text{mm} \times 100\text{mm} \times 1.20\text{mm}$ 。

### **5.6.4 标牌安装或标识喷涂应符合下列规定：**

- 1** 安装或喷涂于地下空间（不含坡道、楼梯）内人防工程外部地面；
- 2** 位置从地下空间出入口起，朝人防工程战时出入口方向，间距  $30\text{m}$  至  $50\text{m}$  安装或喷涂，保证相邻两个标识或标牌在可视范围内；
- 3** 施工后地面应平整。

## **5.7 人防工程提示标牌**

### **5.7.1 人防工程提示标牌应包括疏散方向图标、中文及英文等信息。**

### **5.7.2 标牌尺寸应为 $600\text{mm} \times 300\text{mm}$ 或 $500\text{mm} \times 200\text{mm}$ ，内容样式应符合本标准附录 A.0.2 的要求。**

### **5.7.3 标牌安装应符合下列规定：**

- 1** 安装于人防工程各出入口第一道防护密闭门外门洞上方居中或门左侧上方对齐安装（当汽车坡道、自行车坡道为出入口时，设置于坡道出地面段挡墙上）；
- 2** 标牌下沿距洞口宜为  $100\text{mm}$ ；
- 3** 各战时出入口不应少于 1 块标牌。

## 5.8 战时方位导引标牌

- 5.8.1** 战时方位导引标牌应包括出入口类型及导引方向等信息。当兼用平时出入口时，可跟平时导引标牌双面表达。
- 5.8.2** 标牌尺寸应为  $1000\text{mm} \times 400\text{mm}$ ，围边  $20\text{mm}$ ，内容样式应符合本标准附录 A.0.2 的要求。
- 5.8.3** 每个战时出入口内部醒目位置吊链悬挂不应少于 1 块标牌。

## 5.9 口部提示标牌

- 5.9.1** 口部提示标牌应包括出入口、图标、中文及英文等信息。
- 5.9.2** 标牌尺寸应为  $600\text{mm} \times 200\text{mm}$ ，内容样式应符合本标准附录 A.0.3 的要求。
- 5.9.3** 标牌安装应符合下列规定：
- 1 安装于人防工程每个防护单元主要及次要出入口第一道防护密闭门外侧和最后一道密闭门内侧门洞上方居中；
  - 2 标牌下沿距洞口宜为  $100\text{mm}$ ；
  - 3 每个口部应不少于 2 块标牌。

## 6 功能标识标牌制作和安装要求

### 6.1 人防工程单元标牌

**6.1.1** 人防工程单元标牌应包括防护单元、战时功能图标、中文及英文等信息。

**6.1.2** 标牌尺寸应为 500mm × 200mm，内容样式应符合本标准附录 A.0.4 的要求。

**6.1.3** 标牌安装应符合下列规定：

- 1** 安装于人防工程各防护单元的醒目位置；
- 2** 标牌下沿与地面距离最低处宜为 1.60m；
- 3** 每 500m<sup>2</sup> 建筑面积不应少于 1 块标牌。

### 6.2 人防区墙面标识

**6.2.1** 人防区墙面喷涂标识应包括蓝色腰线、“人防工程防护区域”的中文及英文等信息。

**6.2.2** 标识制作应符合下列规定：

- 1** 标识应采用刻版喷漆工艺；
- 2** 样式应符合本标准附录 A.0.5 的要求；
- 3** 腰线宽应为 600mm。

**6.2.3** 标识喷涂于人防工程主要功能区内侧间断式合围 1 圈，且标识下沿与地面距离最低处宜为 0.70m。

### 6.3 人防区柱子标识

**6.3.1** 人防区柱子标识应包括蓝色绕柱腰线、白色数字及不同颜色的分隔条等信息。

**6.3.2** 标识制作应符合下列规定：

- 1 标识应采用刻版喷漆工艺；
- 2 分隔条颜色宜从第七个单元重复，内容样式应符合本标准附录 A.0.5 的要求；
- 3 标识宽应为 900mm。

#### 6.3.3 标识喷涂应符合下列规定：

- 1 喷涂于人防区结构柱一圈；
- 2 标识下沿与地面距离最低处宜为 1.10m；
- 3 同一防护单元应采用相同编号。

### 6.4 人防车位地面标识

6.4.1 人防工程内部的每个机动车位应喷涂车位地面标识。人防车位地面标识应包括车位标识、车位标注等信息。

6.4.2 车位标识应采用防滑、防火、防尘、耐磨的喷涂材料。车位标注应采用刻版喷漆，喷涂材料燃烧性能不应低于 B1 级，内容样式应符合附录 A.0.5 的要求。

### 6.5 人防车位悬挂标牌

6.5.1 人防车位悬挂标牌应包含彩色人防标志、车位属性、车位号等信息。

6.5.2 标牌制作应符合下列规定：

- 1 悬挂标牌应采用铝型材，侧面可抽插更换；
- 2 标牌尺寸应为 350mm × 200mm × 10mm；
- 3 内容样式应符合本标准附录 A.0.5 的要求。

6.5.3 每个人防车位上方应采用吊链悬挂 1 块标牌。

### 6.6 人防功能间标牌

6.6.1 人防功能间标牌应包含战时功能图标、中文及英文等信息。

6.6.2 标牌尺寸应为 500mm × 200mm，内容样式应符合本标准附录 A.0.5 的要求。

**6.6.3 标牌安装应符合下列规定：**

- 1 防毒（密闭）通道标牌安装于通道两端内侧的门洞上方显著位置且面向通道；**
- 2 检查穿衣间、脱衣间标牌安装于房间外墙门洞上方显著位置且面向防毒通道；**
- 3 滤毒室标牌安装于房间外墙门洞上方显著位置且面向密闭通道；**
- 4 淋浴间、检查穿衣室、简易洗消、进风机房、排风机房、防化通信值班室、储油间、除尘室、扩散室标牌安装于房间外墙门洞上方显著位置；**
- 5 集气室标牌安装于房间外墙显著位置；**
- 6 休息室标牌安装于设计位置门洞上方显著位置；**
- 7 每个位置不少于1块标牌，当有多个标识时，可居中于门洞上方均匀分布。**

## 7 平战转换标牌制作和安装要求

### 7.1 转换功能区标牌

**7.1.1** 转换功能区标牌应包括转换后战时功能房间图标、中文及英文等信息。

**7.1.2** 标牌尺寸应为  $500\text{mm} \times 200\text{mm}$ ，内容样式应符合本标准附录 A.0.6 的要求。

**7.1.3** 标牌安装应符合下列规定：

1 安装于需要临战转换房间附近墙面、转换后移至房间门洞口正上方居中位置；

2 标牌下沿与地面距离最低处宜为  $1.60\text{m}$  或距离门洞  $100\text{mm}$ ；

3 每个转换位置不应少于 1 块标牌。

### 7.2 转换功能点标牌

**7.2.1** 转换功能点标牌应包含转换后战时功能点图标、中文及英文等信息。

**7.2.2** 标牌尺寸应为  $500\text{mm} \times 200\text{mm}$ ，内容样式应符合本标准附录 A.0.6 的要求。

**7.2.3** 标牌安装应符合下列规定：

1 安装于需要进行临战转换场所的附近墙面；

2 标牌下沿与地面距离最低处宜为  $1.60\text{m}$ ；

3 每个转换位置不应少于 1 块标牌。

## 8 宣传标识标牌制作和安装要求

### 8.1 墙面宣传标识

**8.1.1** 墙面宣传标识内容由行业主管部门发布。

**8.1.2** 标识制作应符合下列规定：

- 1** 标识应采用刻版喷漆，字体高 200mm，黑体；
- 2** 内容样式应符合本标准附录 A.0.6 的要求。

**8.1.3** 标识应喷涂于人防工程内部宽敞的墙面上，文字排列可根据实际情况布局设计。

### 8.2 宣传标牌

**8.2.1** 宣传标牌内容应包括人防最新宣传政策等信息。

**8.2.2** 标牌制作应符合下列规定：

- 1** 标牌材料可采用高密度 PVC 板制作，板厚应为 10mm，内容样式应符合本标准附录 A.0.6 的要求；
- 2** 标牌尺寸应不小于 600mm × 800mm。

**8.2.3** 标牌安装应符合下列规定：

- 1** 安装于人防工程内部腰线以上的墙面；
- 2** 标牌下沿距腰线上沿宜为 100mm；
- 3** 每个防护单元不宜少于 10 块标牌。

## 附录 A 标识标牌制作样式表

**A.0.1** 管理标牌制作样式应符合表 A.0.1 的要求。

**表 A.0.1 管理标牌制作样式表**

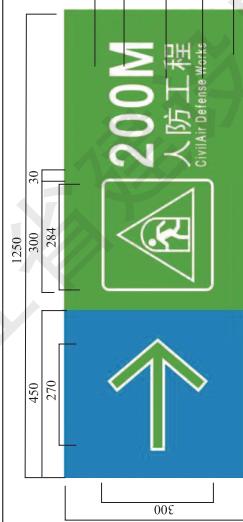
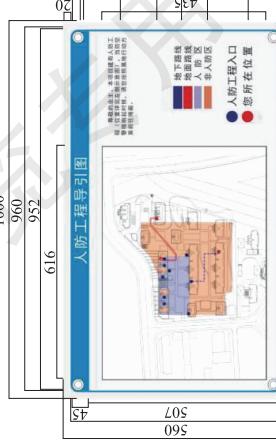
名称	选用标识	颜色要求
人防工程示意图 示意图 标牌		黑体 字高: 40mm ① 1. PANTONE 2192U (蓝色); 2. PANTONE 1 U (灰色)。  黑体 字号: 60pt ② 黑体 字高: 30mm

续表 A.0.1

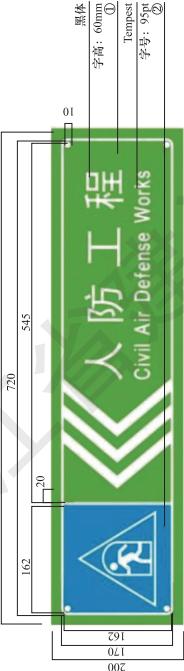
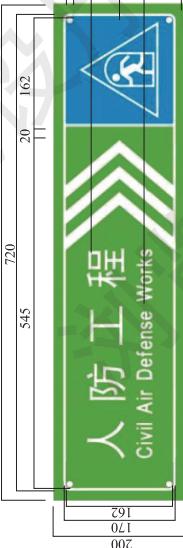
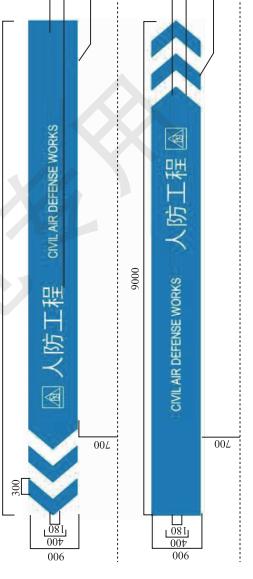
名称	选用标识	颜色要求
人防工程维护信息公示标牌		<p style="text-align: center;">黑体 字高: 40mm ①</p> <p style="text-align: center;">黑体 字号: 45pt ②</p> <p style="text-align: center;">黑体 字号: 55pt</p> <p style="text-align: center;">黑体 字高: 30mm</p> <p>1. PANTONE 2192U (蓝色); 2. PANTONE 1 U (灰色)。</p>

## A.0.2 导引标识标牌制作样式应符合表 A.0.2 的要求。

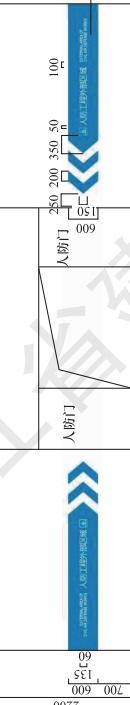
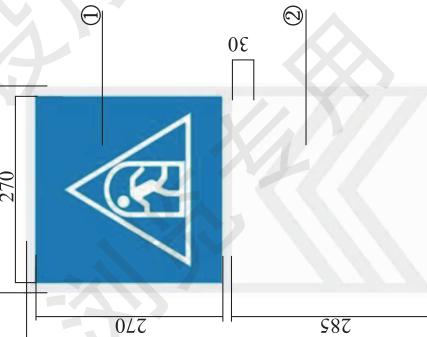
表 A.0.2 导引标识标牌制作样式表

名称	选用标识	颜色要求
户外导引 标牌		① Tempest 字高: 120mm 黑体 字高: 75mm 黑体 字高: 30mm ②
人防工程 指引图标牌		1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。  1. PANTONE 11U (灰色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。

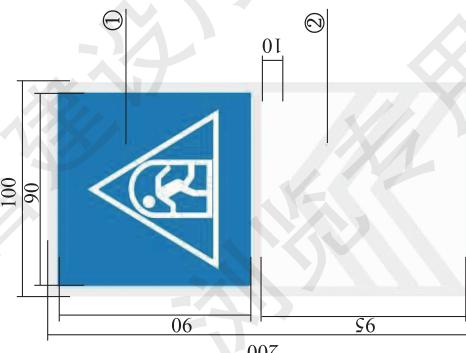
续表 A.0.2

名称	选用标识	颜色要求
疏散指示标牌(左)	 <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>	<p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>
疏散指示标牌(右)	 <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>	<p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>
坡道出入口墙体标识(汽车)	 <p>1. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>	<p>1. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>

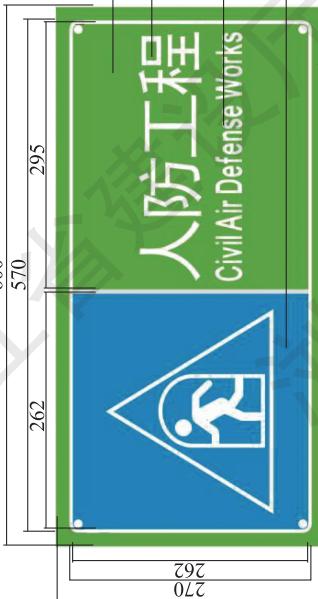
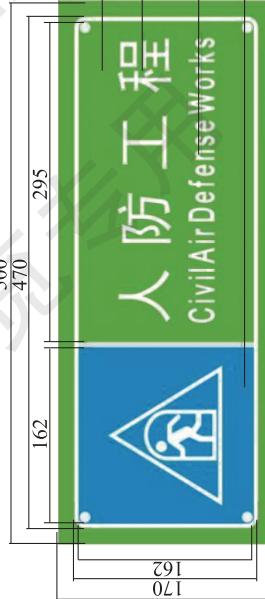
续表 A.0.2

名称	选用标识	颜色要求
临空 墙外侧 标识	 <p>1. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>	<p>1. PANTONE 2192U (蓝色)； 2. PANTONE 1U (灰色)。</p>
地下室 地面导引 标识	 <p>1. PANTONE 2192U (蓝色)； 2. PANTONE 1U (灰色)。</p>	

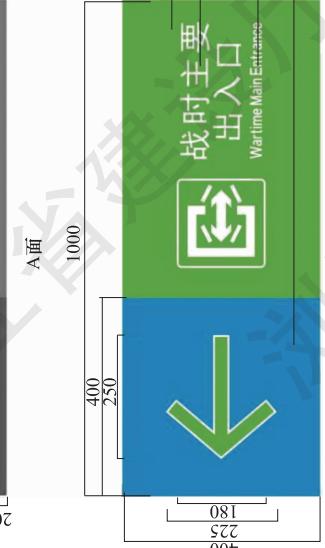
续表 A.0.2

名称	选用标识	颜色要求
地下室地面导引标牌	 <p>①</p> <p>②</p>	<p>1. PANTONE 2192U (蓝色); 2. PANTONE 1U (灰色)。</p>

续表 A.0.2

名称	选用标识	颜色要求
人防工程 提示标牌 (大)	 <p>600 570 295 262 270 300 262 270 300</p>	<p>①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>黑体 字高: 70mm Tempest 字高: 30mm ②</p>
人防工程 提示标牌 (小)	 <p>500 470 295 162 170 200 162</p>	<p>①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt ②</p>

续表 A.0.2

名称	选用标识	颜色要求
战时方位导引标牌 (A 面)	 <p>A面</p>	① 黑体 字高: 60mm ② Tempest 字高: 25mm
战时方位导引标牌 (B1 面)	 <p>A1面</p>	① 黑体 字高: 60mm ② Tempest 字高: 25mm

续表 A.0.2

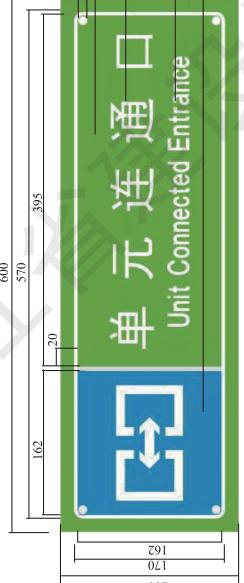
名称	选用标识	颜色要求
战时方位 导引标牌 (B2 面)	 <p>①</p> <p>1. PANTONE 368 U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>②</p> <p>黑体 字高: 60mm Tempest 字高: 25mm</p> <p>B2面</p>	

### A.0.3 口部提示标牌制作样式应符合表 A.0.3 的要求。

表 A.0.3 口部提示标牌制作样式表

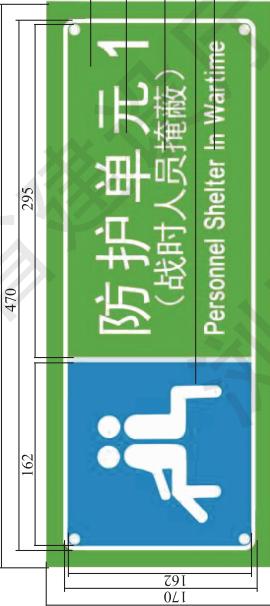
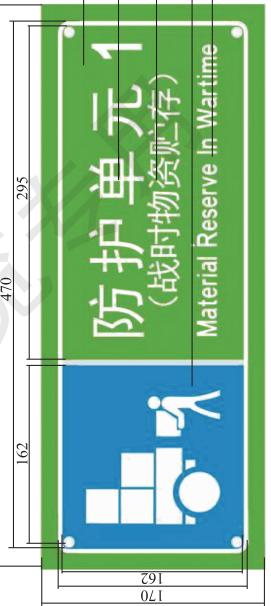
名称	选用标识	颜色要求
战时主要出入口提示标牌		① PANTONE 368U (绿色); ② PANTONE 2192U (蓝色)。 1. 黑体 2. 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt ②
战时次要出入口提示标牌		① PANTONE 368U (绿色); ② PANTONE 2192U (蓝色)。 1. 黑体 2. 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt ②

续表 A.0.3

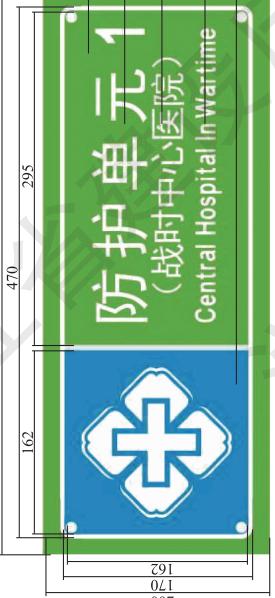
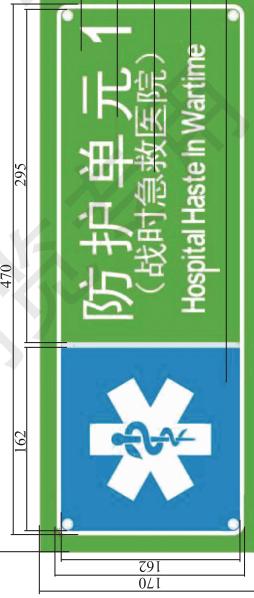
名称	选用标识	颜色要求
单元 连通口 提示标牌	 <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>	

**A.0.4** 单元标牌制作样式应符合表 A.0.4 的要求。

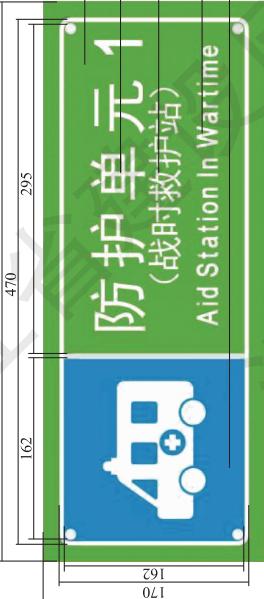
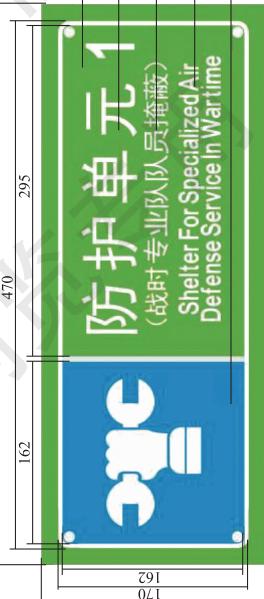
**表 A.0.4** 单元标牌制作样式表

名称	选用标识	颜色要求
战时人员掩蔽单元标牌	 <p>①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>②</p> <p>黑体 字高: 50mm 黑体 字高: 25mm Tempesi 字高: 70pt</p>	
战时物资贮存单元标牌	 <p>①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>②</p> <p>黑体 字高: 50mm 黑体 字高: 25mm Tempesi 字高: 70pt</p>	

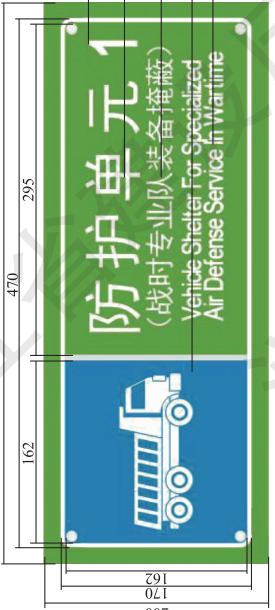
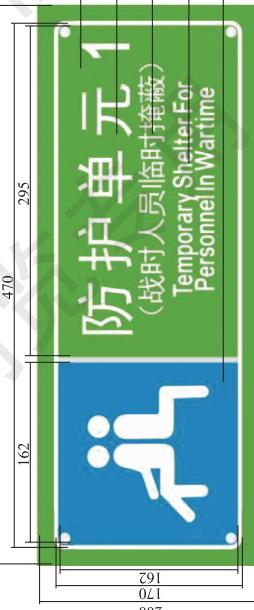
续表 A.0.4

名称	选用标识	颜色要求									
战时中心医院单元标牌	 <p>①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>②</p> <table border="1" data-bbox="241 211 516 1349"> <tr> <td>500</td> <td>470</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>162</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>170</td> <td>162</td> </tr> </table>	500	470	295	162	162		200	170	162	<p>①</p> <p>1. 黑体 字高: 50mm 2. 黑体 字高: 25mm 字高: 25mm 字高: 70pt ②</p>
500	470	295									
162	162										
200	170	162									
战时急救医院单元标牌	 <p>①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>②</p> <table border="1" data-bbox="587 211 841 1349"> <tr> <td>500</td> <td>470</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>162</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>170</td> <td>162</td> </tr> </table>	500	470	295	162	162		200	170	162	<p>①</p> <p>1. 黑体 字高: 50mm 2. 黑体 字高: 25mm 字高: 25mm 字高: 70pt ②</p>
500	470	295									
162	162										
200	170	162									

续表 A.0.4

名称	选用标识	颜色要求
战时 救护站 单元标牌	 <p>①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>字高: 50mm 黑体 字高: 25mm 黑体 字高: 75pt ② Tempest</p>	<p>①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>字高: 50mm 黑体 字高: 25mm 黑体 字高: 70pt ② Tempest</p>
战时 专业队 队员掩蔽 单元标牌	 <p>①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>字高: 50mm 黑体 字高: 25mm 黑体 字高: 70pt ② Tempest</p>	

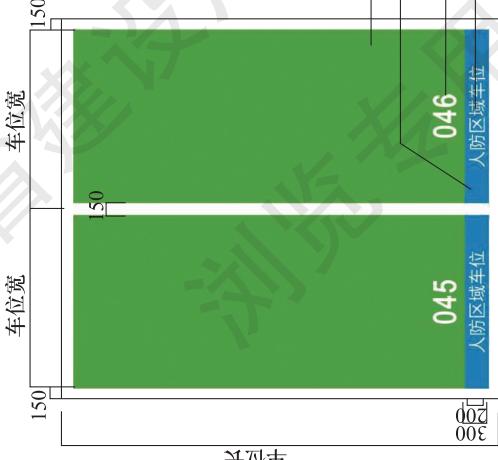
续表 A.0.4

名称	选用标识	颜色要求
战时专业队装备掩蔽单元标牌	 <p>500 295 162 170 170 162 200</p> <p>162 470 500</p> <p>①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>	<p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>①</p> <p>黑体 字高: 50mm 黑体 字高: 25mm Tempest 字高: 70pt</p>
战时人员临时掩蔽单元标牌	 <p>500 295 162 170 170 162 200</p> <p>162 470 500</p> <p>①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>②</p> <p>黑体 字高: 50mm 黑体 字高: 25mm Tempest 字高: 70pt</p>	

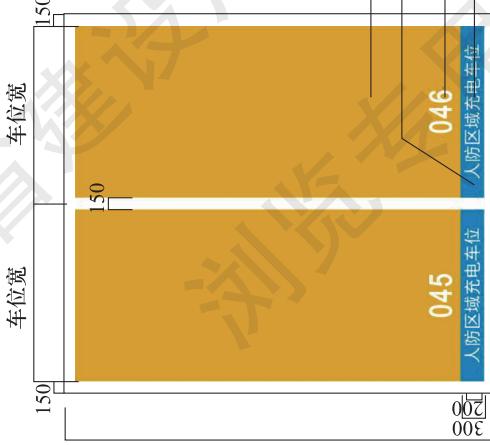
**A.0.5** 功能标识标牌制作样式应符合表 A.0.5 的要求。

表 A.0.5 功能标识标牌制作样式表

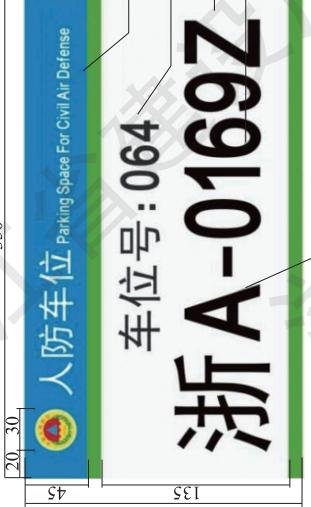
续表 A.0.5

名称	选用标识	颜色要求
人防车位 地面标识 (普通)		<p>1. PANTONE 368U (绿色);      2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>①      ②</p> <p>046      045      008</p> <p>人防区域车位      人防区域车位</p> <p>字高: 300mm      黑体</p> <p>字高: 200mm</p>

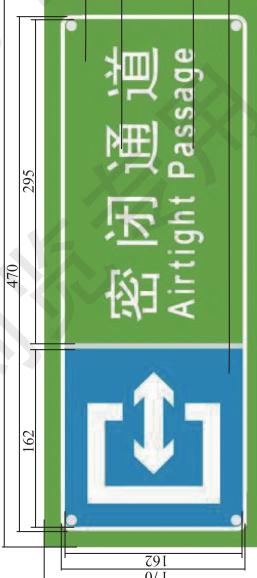
续表 A.0.5

名称	选用标识	颜色要求
人防车位 地面标识 (充电)	 <p>车位宽 150</p> <p>045 人防区域充电桩</p> <p>046 人防区域充电桩</p>	<p>1. PANTONE 7405U (橙色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>① ② 字高: 300mm 黑体 字高: 200mm</p>

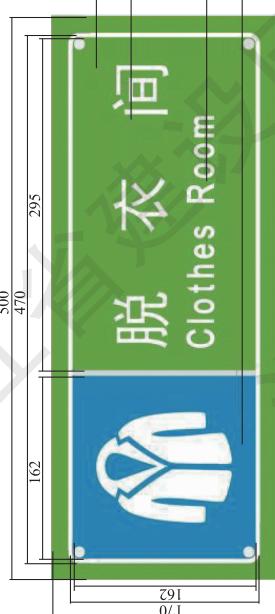
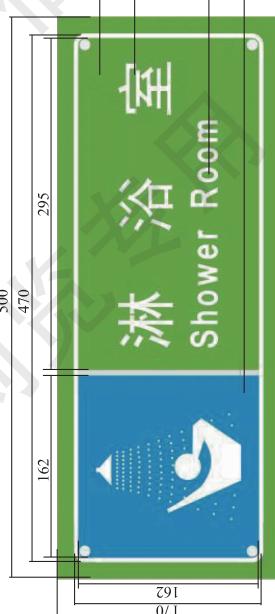
续表 A.0.5

名称	选用标识	颜色要求
人防车位 悬挂标牌 (非公共 停车)	 <p>黑体 字高: 25mm ①</p> <p>Tempest 字高: 12mm 黑体/Tempest 字高: 30mm ②</p> <p>Tempest 字高: 55mm ③</p> <p>黑体 字高: 70mm</p> <p>停车位号: 064</p> <p>浙 A-0169Z</p>	<p>1. PANTONE 2192U (蓝色); 2. PANTONE 368U (绿色); 3. PANTONE 1 U (灰色)。</p>
人防车位 悬挂标牌 (公共 停车)	 <p>黑体 字高: 25mm ①</p> <p>Tempest 字高: 12mm 黑体/Tempest 字高: 30mm ②</p> <p>Tempest 字高: 55mm ③</p> <p>黑体 字高: 70mm</p> <p>停车位号: 064</p>	<p>1. PANTONE 2192U (蓝色); 2. PANTONE 368U (绿色); 3. PANTONE 1 U (灰色)。</p>

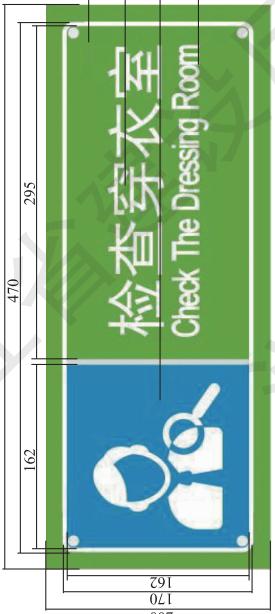
续表 A.0.5

名称	选用标识	颜色要求
防毒通道 功能间 标牌	 <p>500 162 162 170 170 200</p> <p>470 470 295 295</p> <p>① 黑体 字高：50mm Tempest 字高：95mm ②</p>	<p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>
密闭通道 功能间 标牌	 <p>500 162 162 170 170 200</p> <p>470 470 295 295</p> <p>① 黑体 字高：50mm Tempest 字高：95mm ②</p>	<p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>

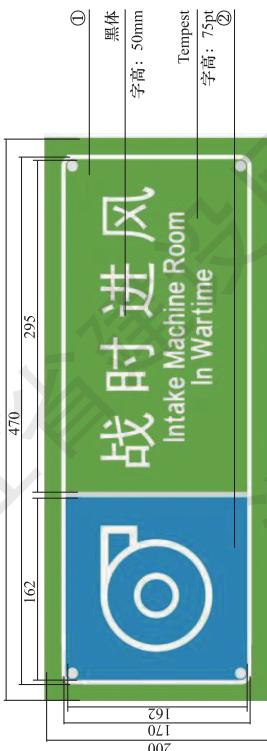
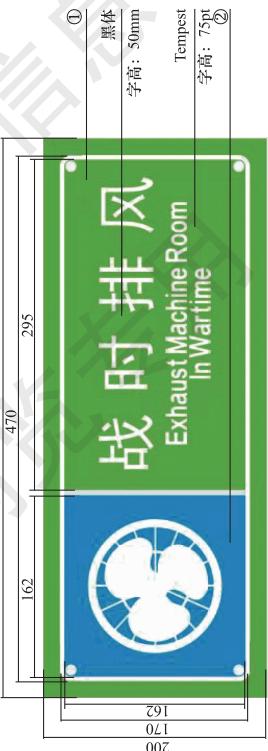
续表 A.0.5

名称	选用标识	颜色要求
脱衣间 功能间 标牌	 <p>① 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt ②</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>	<p>① 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt ②</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>
淋浴室 功能间 标牌	 <p>① 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt ②</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>	<p>① 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt ②</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>

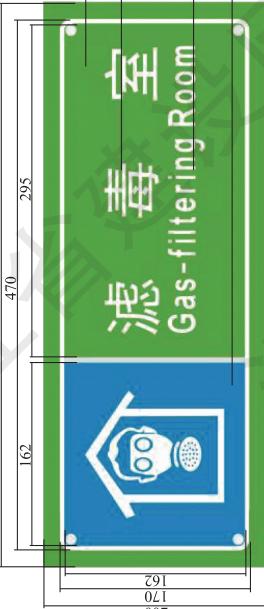
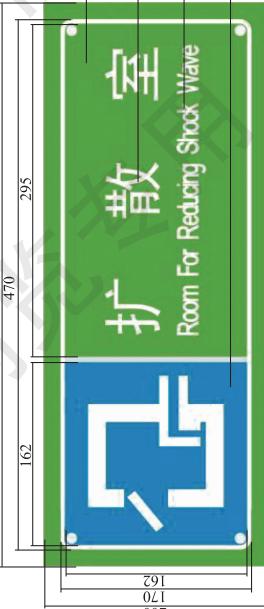
续表 A.0.5

名称	选用标识	颜色要求
检查 穿衣室 功能间 标牌	 <p>500 470 162 170 162 200 295</p> <p>① 1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>黑体 字高: 50mm ② Tempest 字高: 95pt</p>	<p>① 1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>黑体 字高: 50mm ② Tempest 字高: 95pt</p>
简易洗消 功能间 标牌		

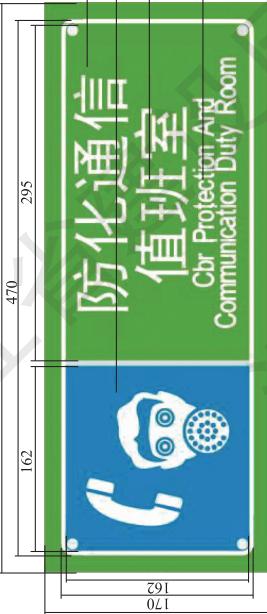
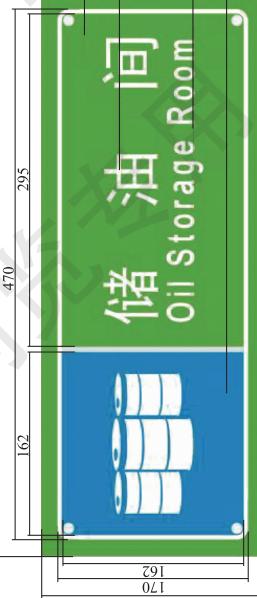
续表 A.0.5

名称	选用标识	颜色要求
战时进风 功能间 标牌	 <p style="text-align: center;">①</p> <p>PANTONE 368U (绿色); PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>黑体 字高: 50mm Tempst 字高: 75pt ②</p>	<p>①</p> <p>PANTONE 368U (绿色); PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>黑体 字高: 50mm Tempst 字高: 75pt ②</p>
战时排风 功能间 标牌	 <p style="text-align: center;">①</p> <p>PANTONE 368U (绿色); PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>黑体 字高: 50mm Tempst 字高: 75pt ②</p>	

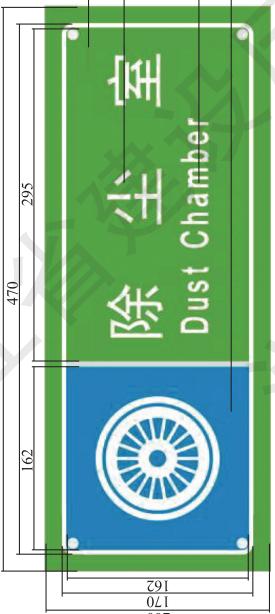
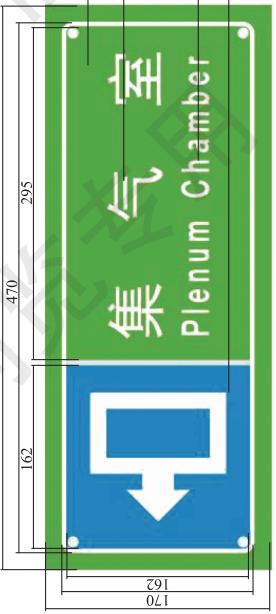
续表 A.0.5

名称	选用标识	颜色要求
滤毒室功能间标牌	 <p>500 470 295 162 162 170 200 162 170 200</p> <p>① 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt ②</p> <p>滤毒室 Gas-filtering Room</p>	<p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>
扩散室功能间标牌	 <p>500 470 295 162 162 170 200 162 170 200</p> <p>① 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 75pt ②</p> <p>扩 散 室 Room For Reducing Shock Wave</p>	<p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>

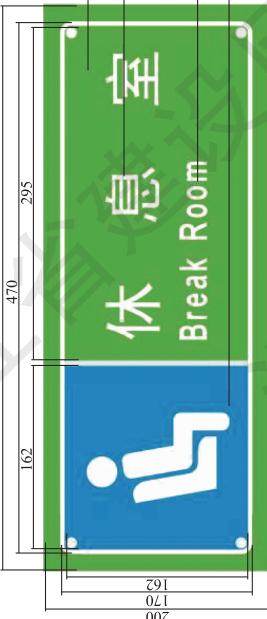
续表 A.0.5

名称	选用标识	颜色要求
防化通信 值班室 功能间 标牌	 <p style="text-align: center;">① PANTONE 368U (绿色); ② PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>字高: 50mm Tempst 字高: 75pt</p>	<p>① PANTONE 368U (绿色); ② PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>黑体 字高: 50mm Tempst 字高: 95pt</p>
储油间 功能间 标牌	 <p style="text-align: center;">① PANTONE 368U (绿色); ② PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>黑体 字高: 50mm Tempst 字高: 95pt</p>	

续表 A.0.5

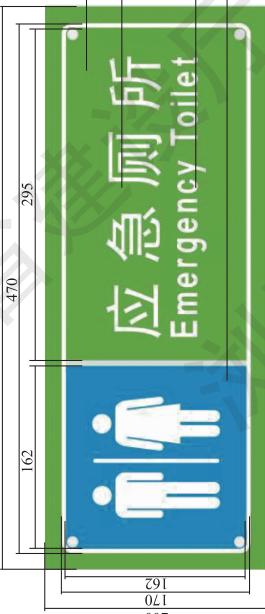
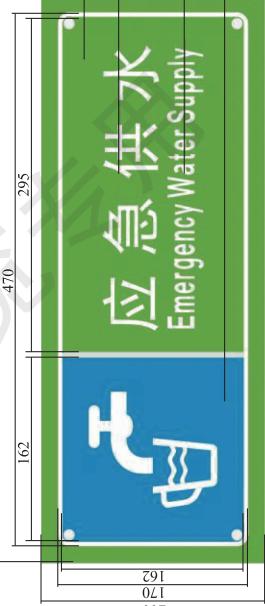
名称	选用标识	颜色要求
除尘室 功能间 标牌	 <p>500 470 295 162 170 162 200</p> <p>① 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt ②</p>	<p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>
集气室 功能间 标牌	 <p>500 470 295 162 170 162 200</p> <p>① 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt ②</p>	<p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>

续表 A.0.5

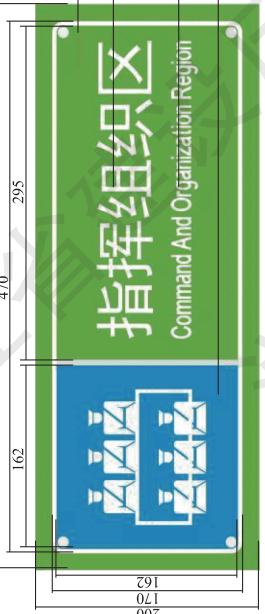
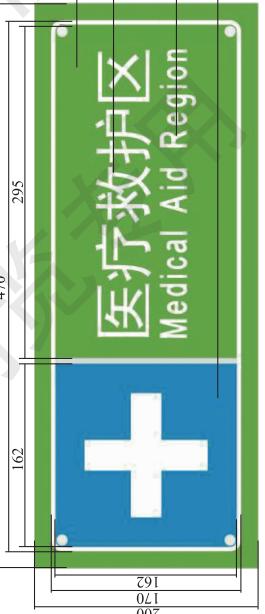
名称	选用标识	颜色要求
休息室功能间标牌	 <p style="text-align: right;">① 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt</p> <p style="text-align: right;">②</p>	1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。
人防工程专用储藏室功能间标牌	 <p style="text-align: right;">① ② 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 65pt</p>	1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。

**A.0.6** 平战转换标牌和宣传标识标牌制作样式应符合表 A.0.6 的要求。

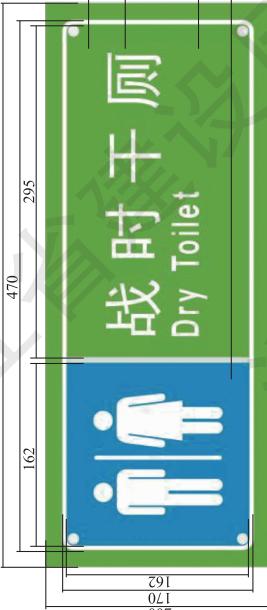
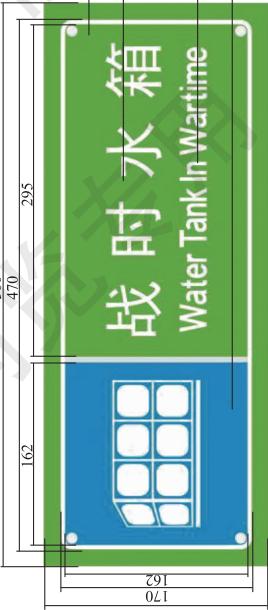
**表 A.0.6** 平战转换标牌和宣传标识标牌制作样式表

序号	选用标识	颜色说明
应急厕所 平战转换 标牌		1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。 ① 黑体 字高: 50mm ② Tempst 字高: 95pt
应急 供水平战 转换标牌		1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。 ① 黑体 字高: 50mm ② Tempst 字高: 95pt

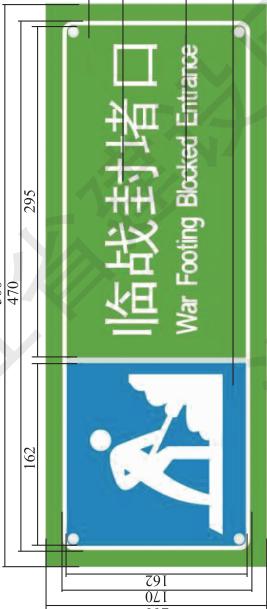
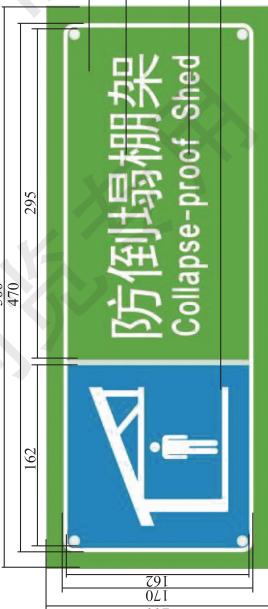
续表 A.0.6

序号	选用标识	颜色说明
指挥组织区 平战转换 标牌	 <p>尺寸: 500x295mm 字体: 黑体 字高: 50mm Temppest 字高: 70pt ②</p>	<p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>
医疗救护区 平战转换 标牌	 <p>尺寸: 500x295mm 字体: 黑体 字高: 50mm Temppest 字高: 95pt ②</p>	<p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p>

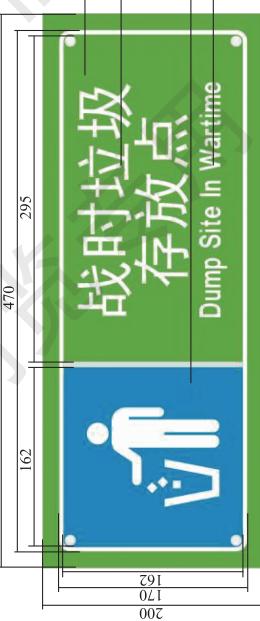
续表 A.0.6

序号	选用标识	颜色说明
战时干厕 功能标牌	 <p style="text-align: right;">① 1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p style="text-align: right;">黑体 字高: 50mm</p> <p style="text-align: right;">Tempest 字高: 95pt ②</p>	<p style="text-align: right;">① 1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p style="text-align: right;">黑体 字高: 50mm</p> <p style="text-align: right;">Tempest 字高: 95pt ②</p>
战时水箱 功能标牌	 <p style="text-align: right;">① 1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p style="text-align: right;">黑体 字高: 50mm</p> <p style="text-align: right;">Tempest 字高: 95pt ②</p>	

续表 A.0.6

序号	选用标识	颜色说明
临战封堵口 平战转换 标牌	 <p>① 1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。 ② 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt</p>	<p>① 1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。 ② 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt</p>
防倒塌棚架 平战转换 标牌	 <p>① 1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。 ② 黑体 字高: 50mm Tempest 字高: 95pt</p>	

续表 A.0.6

序号	选用标识	颜色说明
拆除墙体 平战转换标牌		<p style="text-align: center;">①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>Pantone 368U 黑体 字高: 50mm</p> <p>Temppest 字高: 95pt ②</p>
战时垃圾 存放点平战 转换标牌		<p style="text-align: center;">①</p> <p>1. PANTONE 368U (绿色); 2. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>Pantone 368U 黑体 字高: 50mm</p> <p>Temppest 字高: 75pt ②</p>

续表 A.0.6

序号	选用标识	颜色说明
墙面宣传标识	<p style="text-align: center;">人民防空：是国之大事 是国家战略 是长期战略</p> 	<p>I. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>①</p>
宣传标牌		<p>I. PANTONE 2192U (蓝色)。</p> <p>①</p>

## 本标准用词说明

**1** 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

**2** 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。